

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: *Korporat Energjetike e Kosoves KEK sh.a.*

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **KEK-KEK-25-1275-1-1-1** dhe e mbrendshem

KEKC-25-032-111

Sa i përket tenderit për: **Furnizim me pompë ndihmëse e kondenzatit derdhës nga NTU**

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

(ND shpk)

(Vendi) Prishtine 10000

(Kodi postar)

044124661

(Numri Telefonit)

(Numri i Faks-it)

Avni Musliu

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

(Adresa elektronike)

ndshpk@yahoo.com



10.07.25

(Data e parashtrimt të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

**Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.*

2. Identifikimi i avokatit

*Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me **PROKURË**.*

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të ankesës)(Nënshkrimi dhe vula)

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës”, “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës]:

Njoftimi për kontratë,
Leter standarde për tenderuesin e eliminuar
Njoftim mbi vendimin e AK
Kerkesa për Rishqyrtim
Pergjigjeja ne kerkesen per rishqyrtim

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po

☐

Jo

☒

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po

☒

Jo

☐

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po

☒

Jo

☐

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënie të Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

*** Sipas Nenit 118të LPP, OSHP-ja do të kthejtartifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkoj një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*

8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Me date 23.06.2025, ne kemi parashtruar kerkese per rishqyrtim .Nga AK me date 30.06.2025,kemi pranuar pergjigje se ne jemi te papergjegjshem pasi qe sipas pretendimit te zyrtarit te prokurimit nuk kemi dergu ne oferten tone “ Deklaraten e prodhuesit”. **Vendimin** dhe pergjigjen e zyrtarit te prokurimit e **kundershtojm** si te **pa qendrueshem** dhe te **pabazuar**.

Ne vazhdim do e paraqesim te shkeputur pergjigjen e AK (Dokumentin e plote e gjeni te bashkangjitur) te dates 30.06.2025:

Përgjigje :

Në dokumentin e kërkuar ne dosjen e tenderit tek kërkesat ne specifikimin teknik te detyrueshëm është kërkuar deklarata e prodhuesit siç e vëreni ne vazhdim.

Materiali i pompës	Shtëpiza e pompës	Zgjedhja e materialit – Sipas rekomandimit të prodhuesit Materiali i pompës duke u bazuar në regjim me ujë të nxehtë.
	Qarku	SHËNIM ME RËNDËSI: Prodhuesi duhet të deklarojë se materiali i pompës është zgjedhur sipas parametrave dhe regjimit të punës me ujë të nxehtë.
	Boshti	

Argumenti 1 : Ne **Aneksi 1 – Specifikimet teknike te detyrueshme** tek “SHENIMI ME RENDESI” eshte kerkuar qe: **Prodhuesi duhet te deklaroje** se materiali i pompes eshte zgjedhur sipas parametrave dhe regjimit te punes me uje te nxehte.

Andaj ,prodhuesi EMICA ne **DATA SHEET** i ka te deklaruar materialet e pompes te zgjedhur sipas parametrave dhe regjimit te punes me uje te nxehte (ne DT dhe ne oferten tone, temp. **190 grad**).

Per kundershtim te vendimit te AK, ne DT tek “SHENIM ME RENDESI” nuk eshte kerkuar “Deklarata e prodhuesit” si qe pretrendon zyrtari i prokurimit te AK, por decidivishte eshte kerkuar “Prodhuesi duhet te deklaroje se materiali i pompes eshte zgjedhur sipas parametrave dhe regjimit te punes me uje te nxehte” si qe po shihet ne tabelen siper.

Prove:DATA SHEET-i i prodhuesit bashkangjit ankeses me te gjitha materialet e deklaruar me temperatura sipas kerkesave te AK per rgjim pune te pompes me uje te nxehte

Ne vazhdim do japim edhe disa fakte dhe argumente duke ju referu DT-se dhe ofertes tone.

Argumenti 2:

Neni 21, është shkeputur nga DT

21. Dokumentet të cilat themelojnë përshtatshmërinë e mallrave dhe shërbimeve të ndërlidhura

21.1 Për të krijuar përshtatshmërinë e Mallrave dhe Shërbimeve të ndërlidhura në Dosjen e Tenderit, tenderuesi duhet të dorëzojë, si pjesë e tenderit të tij, **dokumentet të cilat dëshmojnë** se Mallrat janë në përputhje me specifikimet teknike dhe standardet e specifikuara.

21.2 **Dokumentet dëshmuese** mund të jetë në formën e vizatimeve, letërsisë **ose të dhëna**, dhe do të përmbajnë një përshkrim të detajuar të karakteristikave thelbësore teknike dhe performuese të secilit artikull të ofruar, të cilat dëshmojnë përshtatshmërinë e mallrave të ofruara me specifikimet e ngjashme.

Ne **Aneksi 1 – Specifikimet teknike të detyrueshme** tek “SHENIMI ME RENDESI” nuk është e specifikuar forma e deklarimit të prodhuesit. Andaj sipas nenit 21.2, Prodhuesi në **DATA SHEET** i ka deklaruar materialet e pompës të zgjedhur sipas parametrave dhe regjimit të punës me ujë të nxehtë, **ne formën e të dhënave**.

Seksioni II. FLETA E TË DHENAVE TË Tenderit (FTD)

Specifikacionet teknike të detyrueshme	3.1	Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentet dëshmuese për qëllimin e ofruar të kontratës, duke përfshirë: a. Deklaratën për specifikacionet teknike për mallrat e ofruara të cilat përputhen me ato të përmendura në Aneksin 1 të dosjes së tenderit.
--	-----	--

Aneksi 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

- Deklaratë ose Certificate të Konformitetit (CE)
- Deklaratë mbi garancionin për pompës ndihmese e cila duhet të jetë jo më pak se 24 muaj nga data e pranimit teknik.
- Deklaratë mbi **afatin e liferimit të pompës ndihmese** e cila duhet të jetë **10 muaj** nga data e nënshkrimit të kontratës

Vrejteje:Kjarte shifet kerkesa per deklarate ne forma te veqanta,e te cilat i kemi derguar te gjitha me oferte.

Pretendim nr.1

- I. Është bërë shkelje e LPP dhe RRPP për eliminim e ND shpk shkaku se nuk paskemi ofru deklarate format shkrese per materiale nga prodhuesi e kjo bie ndesh me kerkesat ne DT qofshin ato ne FDT neni 9.1&9.2 dhe Aneksi1.Ne te paren nuk eshte kerkuar fare nji document I tille ndersa net te dyten eshte thene po citoj: Prodhuesi duhet të deklarojë se materiali i pompës është zgjedhur sipas parametrave dhe regjimit të punës me ujë të nxehtë.

Shum kjarre prodhuesi materialet I ka deklaruar per pomen e cila do te punoj ne regjimin e punes me uje te nxeht si edhe eshte kerkuar nga AK

Prove: Data shet i prodhuesit me te gjitha materialet e deklaruar me temperatura sipas kerkesave te AK per rgjim pune te pompes me uje te nxehte.

Zyrtari I prokurimit po bene loje fjalesh sepse sqarimet jane kerku per informacionet egzistuese ne oferte e jo per ato jashta afatit te dorzimit te ofertave siq po trillon zyrtari I prokurimit(prodhuesi vetum ka konfirmu egzistencen e deklarimit te materialeve te pompes ne data sheetin e tije dorezuar ne oferte(letren konfirmuse po ja bashkangjesim ankeses).Me teje lenda trajtohet jashta afateve ligjore pa asniji arsyetim nga AK ne kundershtrim me LPP dhe RRPP.(me daten 11.04.25 eshte bere hapja e ofertave ndersa AK sjell vendim me daten 16.06.25)

Opinion:

Bazuar ne te gjithat qe u thane me larte, faktohet se vetem oferta jone(ND shpk) eshte e kompletuar konform kerkesave te DT te AK ,prandaj ne duhet te shpallemi fitues i kontrates .Provat jane te kjarra per te reflektuar eksperti i OSHP-se dhe Paneli shqyrtues i OSHP-se ,nese e shtojm faktin se pompat jan tejet domethense per kontinuitetin e prodhimtaaris se energjis ne TCB kerkohet reflektim i bazuar ne fakte.

Perfundim:Propozojm qe Paneli i OSHP-se ta anuloj vendimin AK te dates 16.06.25 dhe lenden ta ktheje ne rivlersim,ta udhezoi AK qe ta respektoj DT, LPP ,RRPP.njikohesisht kerkojm qe te edukohet AK ti eliminoj tendencat te tilla mjaft selektive e subjective te perseritura.

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkëlja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtruesit të ankesës, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.

Shpenzimet rreth pregaditesje se ofertes,ankesave,fitimit te humbur,sigurimeve. Te prodhuesit po dalim jo serioz si kontraktor dhe jemi duke i humbur partneret afarist.

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngjitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë”
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin mbi Vendimin e AK ”
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,
- e) një kopje të raportit të vleresimit të tenderëve
- f) një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përfundim me nenin 108A të LPP-se- Kërkesa për rishqyrtim për A.K. dhe Pergjigja në kërkesën për rishqyrtim
- g) Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përfundim me nenin 118 të LPP-se, dhe
- h) të gjitha dokumentet me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.

***Sipas Nenit 111.2 të LPP,Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.

DATA SHEET ✓

Item-No. 1 ✓ B2.1 WP 150-07 HW - Bareshaft pump ✓

Operating data			
Pumped fluid	Water, distilled ✓	Rated flow	m ³ /h 191 ✓
Solids	Kind	Rated head	m 178 ✓
	Percentage of solid content (%)	Available system NPSH	m
Temperature	°C 190 ✓	Inlet pressure (pin)	bar 0
Density	kg/m ³ 876.3	Altitude above sea level	m 100
Kin. viscosity	cSt 0.1414		
Vapour pressure	bar 12.55		
Pump			
Make	Emica ✓	Impeller Ø	Designed mm 280
Pump type	WP 150-07 HW ✓	Max.	mm 305
Frame size	150 ✓	Min.	mm 275
Design	Multistage with ext. water flush ✓	Desing point	Flow m ³ /h 191 ✓
Pump weight	841	Head	m 178 ✓
Max. allowed operating pressure	bar 80	Efficiency	% 72.4
Speed	1/min 1.485 ✓	NPSHr	m 2.35
Max. operating pressure	bar 18.6	Shaft power P2	kW 112
Max. diff. pressure	bar 18.6	Application range	Qmax m ³ /h 297.9
Stages	7 ✓	Qmin	m ³ /h 52.85
			m 217
Impeller type	Radial Impeller	Shut off head	
Impeller construction	Closed	Rating norm	
Outlet width	mm 30		
Sense of rotation	Clockwise from the drive end ✓		
Bearing bracket	150		
Inlet / outlet		Materials	
Suction port	Pressure rating	PN40	Casing(s)
	Nominal pipe size	DN200	Diffuser(s)
	Type	B	Impeller
Discharge port	Standard	EN-1092	Shaft
	Pressure rating	PN40	Shaft sleeve Inlet/Outlet
	Nominal pipe size	DN150	Other sleeves
Shaft seal	Type	B	Balance drum
	Standard	EN-1092	Bush
Gland Packing			
Packing		Bearings	
Type	Treated wooden box by NIMF15 norm	Make	SKF / FAG
Total weight (including packing)	1,180 kg	Lubrication type	Oil
		1 x NU 410 / 2 x 7310 BECBP (with water cooling system)	
		Paint	
		Type	Standard system C2
		Colour	RAL 5010
		Thickness	µm 80
		Standard	ISO 12944-5
Rated motor power	132 kW	Coupling	FLENDER type N-EUPEX B 180
Motor speed	1,485 1/min		

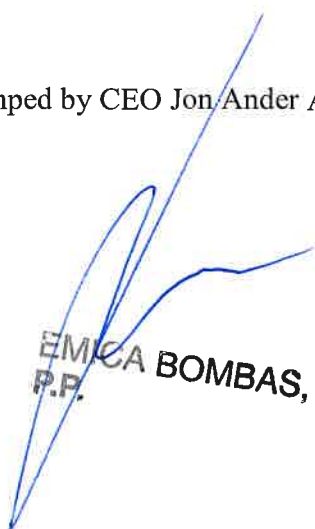


Gallarta, June 23th 2025

Confirmation Letter

We EMICA BOMBAS.L., through this letter confirm that we stand behind the declaration of pump materials and other working parameters for the hot water in: **DATA SHEET, Item- No.1, WP 150-07 HW Bareshaft pump**, which are in accordance with the buyer's requirements (KEKO-25-1275-111).

Signed/stamped by CEO Jon Ander Aguirrebengoa:


EMICA BOMBAS, S.L.
P.P.

Ky dokument i prodhuesit
vetum po e konfirmon vertetesin
e dokumentave
(Materjalet e pompes ne DATA
SHEET dorezuar me
oferte)egzistuese para dates se
dorezimit te ofertave e jo siq po
tenton zyrtari i prokurimit me
trillu gjerate paverteta