

NJOFTIM PËR KONTRATË

☐ PUNË☒ FURNIZIM☐ SHËRBIME

Sipas Nenit 40të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: 28.05.2024

Nr i Prokurimit	214-24-4897-1-1-1
Nr i brendshëm	

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME		
Adresa Postare: Rr: "Luan Haradinaj", pn, ndërtesa qendrore e MPB-së, kati II, zyra 204, Prishtinë, Kosovë		
Qyteti: PRISHTINË	Kodi postar: -	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Liridona Imeraj-Ahmeti		Telefoni: 038 200 76 634
Email: liridona.imeraj@rks-gov.nrt		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet): http://mpb.rks-gov.net		

Po



Jo



Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po



Jo



Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Nëse po, specifiko identitetin e të gjithë Autoriteteve Kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi nën termet e kontratës ose referoju një Aneksi:

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:

Furnizimi dhe montimi I chilereve te rinj dhe termopompave ne ndertesast qeveritare

II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit

(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)

<input type="checkbox"/> Punë	<input checked="" type="checkbox"/> Furnizime	<input type="checkbox"/> Shërbime
<input type="checkbox"/> Ekzekutim <input type="checkbox"/> Plani dhe ekzekutimi <input type="checkbox"/> Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	<input checked="" type="checkbox"/> Blerja <input type="checkbox"/> Qira financiare (lizing) <input type="checkbox"/> Qira <input type="checkbox"/> Blerje me këste <input type="checkbox"/> Një kombinim i këtyre	

Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve/kryesor i dorëzimit/ kryesor i realizimit

Ne Ndertesat Qeveritare

II.1.3) Njoftimi përfshinë

Krijimin e kontratës publike kornizë

☐

II.1.4) Informacionet e marrëveshjes kornizë (nëse aplikohet):

Kontrate publike kornizë me një operator

☐

Kontrate publike kornizë me disa operator

☐

Ekzekutimi i kontratës:

Thirrje/Porosi

☐

Kontrata ndihmëse/Mini-konkurencë

☐

Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë: në muaj

II.1.5) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës

Furnizimi dhe montimi I chilereve te rinj dhe termopompave ne ndertesast qeveritare

II.1.6) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):

28000000-2

II.1.7) Variantet pranohen

Po ☐ Jo ☒

II.1.8) Ndarja në Pjesë

Po ☐ Jo ☒

Nëse po, tenderët mund të dorëzohen për (shënoni vetëm një kuti)

☐ vetëm një pjesë ☐ Të gjitha pjesët

II.1.9) Informacione lidhur me pjesët (nëse aplikohen)

Nr. i pjesës	Emërtimi i grupit	Përshkrimi i shkurtër

Numri maksimal i Pjesëveqë do të mund të shpërblehet tek një tenderues është:

II.1.10) Vlera e parashikuar e kontratës: 194,500.00

II.2) SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS

Sasia apo fushëveprimi i përgjithshëm (përfshirë të gjitha pjesët dhe opsionet nëse aplikohen)

II.3) KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM

Kohëzgjatja në muaj **36** apo ditë (nga dhënia e kontratës)

apo

Fillimi

Përfundimi

NENI III: INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE

III.1) KUSHTET NË LIDHJE ME KONTRATËN

III.1.1) Siguria e kërkuar e ekzekutimit

Po ☒ Jo ☐

Nëse po, vlera e sigurisë së ekzekutimit EUR ose 10% e vlerës së kontratës % e vlerës së kontratës

III.1.2) Forma ligjore që do të merret përmes grupit të operatorëve ekonomik të cilëve do t'u jepet kontrata (nëse aplikohet):

III.1.3) Kushtet e tjera të veçanta me të cilat ka të bëjë ekzekutimi i kontratës

Po ☐ Jo ☒

III.2) KUSHTET PËR PJESËMARRJE

<p>III.2.1) Kërkesat e përshtatshmërisë:</p> <p>a. Operatori ekonomik duhet ti përmbush kërkesat mbi përshtatshmërinë në pajtim me Nenin 65 të Ligjit Nr. 04 L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04 L-237, ligjin Nr. 05 L068 dhe ligjin Nr. 05 L-092.</p>	<p><i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i></p> <p>a. Një deklaratë e shkruar nën Betim, e nënshkruar nga tenderuesi duke përdorur formën e përcaktuar në dosjen e tenderit, Aneksi 2 (Origjinal).</p>
<p>b. Një dokument nga Administrata Tatimore e vendit tuaj të themelimit, se ju nuk jeni me vonesë për pagimin e tatimeve së paku në tremujorin e fundit para datës së publikimit të Njoftimit për kontratë</p>	<p>b. Vërtetimin nga Administrata Tatimore (kopje), duhet të dorëzohen vetëm ngatenderuesi fitues, para publikimit të dhënies së kontratës. Dështimi në dorëzim të Vërtetimit nga administrata tatimore, tenderi i tij do të refuzohet dhe AK do të vazhdoj me tenderuesin e listuar në vendin e dytë, si dhe do të konfiskohet sigurimi i tenderit nëse e njëjta është kërkuar</p>
<p>c. Një dokument i lëshuar nga Gjykata kompetente apo autoritetet administrative të vendit të themelimit të tenderuesit, që vërteton se tenderuesi i përmbush “Kërkesat e pranueshmërisë”, i cili dokument duhet të jetë jo më i vjetër se 3 muaj para datës së publikimit të Njoftimit për kontratë.</p>	<p>c. Çertifikatë nga Gjykata Themelore Departamenti për Çështje Ekonomike apo autoritetet administrative të vendit të themelimit të operatorit ekonomik (kërkohet origjinal ose i vërtetuar noterizuar nga institucioni kompetent në vendin tuaj të themelimit), duhet të dorëzohen vetëm nga tenderuesi fitues, para publikimit të dhënies së kontratës. Dështimi në dorëzim të Çertifikatës nga Gjykata perkatëse, tenderi i tij do të refuzohet si dhe do të konfiskohet sigurimi i tenderit nëse e njëjta është kërkuar, AK do të inicioj procedurën për diskualifikim në përputhje me nenin 99.2 të LPP-se dhe të vazhdoj me shpërblim të kontratës me Tenderuesin që është listuar në vendin e dytë.</p>
<p>d. Një dokument i lëshuar nga Gjykata kompetente apo autoritetet administrative të vendit të themelimit të tenderuesit, që vërteton se tenderuesi i përmbush “Kërkesat e pranueshmërisë”, se drejtuesit, menaxheret e saj gjatë dhjetë viteve të kaluara nuk janë shpallur fajtor nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një veprë penale ose civile, i cili dokument duhet të jetë jo më i vjetër se 3 muaj para datës së publikimit të Njoftimit për kontratë.</p>	<p>d. Çertifikatë nga Gjykata kompetente- (kërkohet origjinal ose i vërtetuar noterizuar nga institucioni kompetent në vendin tuaj të themelimit), duhet të dorëzohen vetëm nga tenderuesi fitues, para publikimit të dhënies së kontratës. Dështimi në dorëzim të Çertifikatës nga Gjykata perkatëse, tenderi i tij do të refuzohet si dhe do të konfiskohet sigurimi i tenderit nëse e njëjta është kërkuar, AK do të inicioj procedurën për diskualifikim në përputhje me nenin 99.2 të LPP-se dhe të vazhdoj me shpërblim të kontratës me Tenderuesin që është listuar në vendin e dytë.</p>
<p>III.2.2) Përshtatshmëria profesionale:</p> <p>Certifikatë e regjistrimit të biznesit, regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe ose të korporatës në vendin tuaj të</p>	<p><i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i></p> <p>a. Certifikatë e regjistrimit të biznesit, me informata dhe veprimtaritë e biznesit (kopje).</p>

themelimit me Informata mbi biznesin dhe veprimtaritë. Për Operatorin Ekonomik jo rezident ne Kosove, nëse shpërblehet me kontratë, para nënshkrimit te kontratës, është i obliguar qe ta regjistrojnë përfaqësinë e biznesit ne Republikën e Kosovës	
b. Deklarues i TVSH-së, (për kompanitë vendore).	b. Certifikata e TVSH-së (kopje).
III.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar:	<i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i>
1. Operatori ekonomik ose grupi i Operatorëve Ekonomik duhet te ofroje dëshmi të kënaqshme nga Autoritetit kontraktues së qarkullimi vjetor i OEsë për periudhën e shkuar trevjeçare ka qene jo me pak së 250,000.00€.	1. Deklaratat Tatimore Vjetore të dorëzuara në Administratën Tatimore të Kosovës për periudhën e shkuar trevjeçare.
III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional:	<i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i>
1. 1(Një) Inxhinier i dip. të Elektronikës (ose bechelor) me 2(dy) vite pervojë pune.	1.Diplomat përkatëse e notorizuar nga origjinali, me notorizim 2.kontrata ose marrëveshje e punës valide me punëdhënësin për këtë projekt -kopje; 3.Letër referencë nga punëdhënësit ose çfarëdo dokumenti tjetër që dëshmon për punët dhe përvojën e mëparshme, në lëmin e kërkuar.
2.1(Një) Inxhinier të Makinerisë - TermoEnergjetikë (ose bechelor) me 2(dy) vite pervojë pune.	1.Diplomat përkatëse e notorizuar nga origjinali, me notorizim 2.kontrata ose marrëveshje e punës valide me punëdhënësin për këtë projekt -kopje; 3.Letër referencë nga punëdhënësit ose çfarëdo dokumenti tjetër që dëshmon për punët dhe përvojën e mëparshme, në lëmin e kërkuar.
3. 1(Një) Inxhinier Mekatronik (bechelor) me 1(një) vit pervojë pune.	1.Diplomat përkatëse e notorizuar nga origjinali, me notorizim 2.kontrata ose marrëveshje e punës valide me punëdhënësin për këtë projekt -kopje; 3.Letër referencë nga punëdhënësit ose çfarëdo dokumenti tjetër që dëshmon për punët dhe përvojën e mëparshme, në lëmin e kërkuar.
4.2(dy) Teknik	1.kontrata ose marrëveshje e punës valide me punëdhënësin për këtë projekt -kopje
6.Operatorët ekonomikë ose Grupi i OE pjesëmarrës, duhet të kenë kontrata të realizuara për furnizime të ngjashme, shuma e të cilave duhet te jenë minimum 100,000.00 Euro të realizuar në tri vitet e shkuara para datës së publikimit te këtij njoftimi për kontratë.	4. Lista e kontratave, projekteve me të cilën saktësohen furnizimet e përfshira, shumën e kontratës, datën dhe pranuesin. Listës duhet t'i bashkëngjiten dëshmi kopjen e certifikatës (certifikatave) ose referencës, të nënshkruara nga pranuesi i furnizimeve për kontratat dhe projektet e cekura në listë, (kopje).

III.3) KUSHTET SPECIFIKE PËR KONTRATAT E SHËRBIMEVE

Po ☐ Jo ☐

III.3.1)Ekzekutimi i shërbimeve i rezervuar për një profesion të caktuar

Nëse po, referenca për ligjin, rregulloren apo dispozitën administrative përkatëse

III.3.2 Personat ligjor duhet të tregojnë emrat e kualifikimeve profesionale të personelit

përgjegjës për ekzekutimin e shërbimeve

Po

☐

Jo

☐

NENI IV: PROCEDURA

IV.1) LLOJI I PROCEDURËS

IV.1.1) Lloji i procedurës

☒ E hapur

☐ E kufizuar

☐ Konkurruese me negociata

☐ Kuotim i Çmimit

IV.1.2) Kufizime në numrin e operatorëve të cilët do të ftohen për tenderim (procedurë e kufizuar apo konkurruese me negociata)

Në bazë të aplikacioneve të pranuar, më së shumti 6 kandidat do të ftohen për të dorëzuar tenderët e detajuar të kësaj kontrate. Nëse më shumë se 6 kandidat të përshtatshëm i plotësojnë kriteret e mësipërme të përzgjedhjes, përparësitë dhe dobësitë relevante të aplikacioneve të këtyre kandidatëve do të ri-ekzaminohen për të identifikuar gjashtë aplikacionet më të mira për procedurën e tenderit. Të vetmit faktorë të cilët do të mirren parasysh gjatë këtij ri-ekzaminimi janë:

IV.1.3) Reduktimi i numrit të operatorëve gjatë negociatave (procedurë konkurruese me negociata)

Udhëheq negociatat në faza të njëpasnjëshme

Po

☐

Jo

☐

në mënyrë që të zvogëlohet numri i tenderëve të negociuar

Autoritetet kontraktuese mund të shpërblejnë kontratat në bazë të tenderëve fillestarë pa negociata

Po

☐

Jo

☐

IV.1.4 Numri minimal i kandidateve të cilët do të ftohen që të dorëzojnë

Tenderët fillestar është:

IV.1.5. Informata në lidhje me ankandin elektronik

Do të përdoret ankandi elektronik:

Po

☐

Jo

☒

Informata shtese në lidhje me ankandin elektronik:

IV.2) KRITERET E DHËNIES

☒ Çmimi më i ulët

ose

☐ Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të

--

IV.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë Po <input type="checkbox"/> Jo <input checked="" type="checkbox"/> <i>Nëse po,</i> Njoftim paraprak: i Publikime tjera (nëse aplikohen): i i
Po <input type="checkbox"/> Jo <input checked="" type="checkbox"/> Dokumentet me pages <i>Nëse po,</i> çmimi EUR Kushtet dhe metoda e pagesës:
IV.3.2) Afati i fundit për pranim të tenderëve / aplikacioneve: <i>data 10.07.2024 koha 13:30:00 vendi Te gjithë tenderet duhet te dorezohen ne forme elektronike</i>
IV.3.3) Afati kohor për dorëzimin e tenderëve / aplikacioneve është shkurtuar: <input type="checkbox"/> Po <input checked="" type="checkbox"/> Jo <i>Nëse po,</i> jep arsytim
IV.3.4) A është e nevojshme siguria e tenderit: Po <input checked="" type="checkbox"/> Jo <input type="checkbox"/> <i>Nëse po,</i> vlera e sigurisë së tenderit 3,000.00 Euro Vlefshmëria e sigurisë së tenderit në ditë 120 apo muaj
IV.3.5) Periudha e vlefshmërisë së tenderit: Deri më: data: ditët 90 apo muajt
IV.3.6) Takimi për hapjen e tenderëve: <i>data 10.07.2024 koha 13:30:00 vendi Rr “Luan Haradinaj”, pn, ndërtesa qendrore e MPB-së, kati II, zyra 204, Prishtinë, Kosovë</i>

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 ne adresën e specifikuar ne Nenin I te këtij Njoftimi për kontratë.
--

V.2) INFORMACIONET SHITESË

Shënim: operatorët ekonomik do të kenë të drejtë të dorëzojnë tenderin, kërkesën për pjesëmarrje dhe dokumentet e tjera të nevojshme apo dosjet të cilat u lejohen gjatë kryerjes së një aktiviteti të prokurimit në gjuhën Shqipe, Serbe dhe Angleze. <i>Shto informacione tjera: (si konferenca para-ofertuese, vizita ne punishte etj)</i>

--

PROCESVERBALI I HAPJES SË TENDERIT / MINUTES OF TENDER OPENING / ZAPISNIK OTVARANJA TENDERA

Numri i prokurimit Procurement number Broj nabavke:	214-24-4897-1-1-1	Titulli i Kontratës Contract Title Naslov ugovoru	Furnizimi dhe montimi I chilereve te rinj dhe termopompave ne ndertesast qeveritare
Numri i brendshëm Internal No Interni broj			

Data e lëshimit Date of issue Datum izdavanja	Data e mbylljes Closing date Datum zatvaranja	Data e hapjes & Ora Opening date & time Datum Otvaranja & Čas	Vendi Place Mesto	Nr. i tenderëve të pranuar No. of Received Tenders Br. Primićenih Tendera
10.07.2024	10.07.2024, 13:30:00	10.07.2024, 13:30:00	Rr "Luan Haradinaj", pa, ndërtesa qendrore e MPB-së, kati II, zyra 204, Prishtinë, Kosovë	4

Nr. Br.	Tenderuesi Tenderer Tenderer	Kodi i tenderit Tender label /code Oznaka ponude	Pjesë Lot Lot	e-tenderit e-tender e-ponuda	Çmimi Price Cena €	Çmimi (me TVSh) Price (with VAT) Cena (sa PDV) €	Ndryshimi/plotësimi Supplement/Amendment Dopuna/Izmjena
1.	Green Engineering SH.P.K., Orizë,Nr.6, 50000, Gjakovë	10/07	Furnizimi dhe montimi I chilereve te rinj dhe termopompave ne ndertesast qeveritare	PO	141355.93	166800.00	JO
2.	" EJONA " SH.P.K., Zahaq, 30000, Peja	EJONA SH.P.K	Furnizimi dhe montimi I chilereve te rinj dhe termopompave ne ndertesast qeveritare	PO	96987.19	114444.88	JO
3.	Termo Solar Engineering SH.P.K., Rr. Zekë Bajraktari, p.n, Subarekë	214-24-4897-1-1-1	Furnizimi dhe montimi I chilereve te rinj dhe termopompave	PO	126807.63	149633.00	JO


			ne ndertesast qeveritare				
4.	EGO ELSA SH.P.K., Rruga e Pejës, pn , Llapllaselle, 10000, Kosove	10/07/2024	Furnizimi dhe montimi i chilereve të rinj dhe termopompave ne ndertesast qeveritare	PO	125000.00	147500.00	JO

Komisioni i hapjes / Opening commission / Komisija otvaranja

Emri Mbiemri Name Surname Ime Prezime	Nënshkrimi/ Signature/ Potpis	Datë/ Date/ Datum
Liridona Imeraj		10.07.2024
Fatmir Thaqi		10.07.2024

Nënshkrimi i Zyrtarit të Prokurimit/ Procurement Officer Signature/ Potpis službenika za javne nabavke:

Agim ISLAMI



* Procurement officer shall appoint a tender opening commission.



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Punëve të Brendshme
Ministarstvo Unutrašnjih Poslova / Ministry of Internal Affairs

B47 - Letër Standarde e kërkesës për sqarimin e tenderit

Prishtinë: 22.07.2024

Adresa e Autoritetit Kontraktues:

MPB – Divizioni i Prokurimit

Adresa: Rr: “Luan Haradinaj”, pn, ndërtesa qendrore e MPB-së, kati II, zyra 204, Prishtinë

Adresa e tenderuesit: " EJONA " SH.P.K., Zahaq- Peja

Nr. I Prokurimit ¹	214-24-4897-1-1-1
-------------------------------	-------------------

Titulli: “Furnizimi dhe montimi I chilereve te rinj dhe termopompave ne ndertesast qeveritare”

I/e nderuar(a) [Z/Znj]_____

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim “LPP”.

Për të vlerësuar tenderin tuaj në mënyrë të duhur, **bazuar në nenin 59 dhe 72 të LPP-së**, ne kërkojmë që të siguroni sqarimin e tenderit tuaj si në vijim:

Kërkojmë te na dorëzoni katalogë nga prodhuesi për Pozicionet,1,2,3,4,5,6, së bashku me përshkrim të karakteristikave të produkteve.

Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit.

Përgjigja ose përgjigjet tuaja sqaruese duhet të pranohen prej Ju në adresën elektronike përmes platformës së E-prokurimit (**Dorëzimi i dokumenteve në AK**).

Pa përgjigjen nga ana e juaj në pyetjet e lartë shënuara deri më **25.07.2024** në orën **16:00**, tenderi juaj **do të refuzohet**.

Me respekt,

[Emri dhe mbiemri i Zyrtarit të Prokurimit]

[Nënshkrimi]

DEKLARATË

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME

Furnizimi dhe montimi I chilereve te rinj dhe termopompave ne ndertesast geveritare
214-24-4897-1-1-1 - 6

Te nderuar,

Pas konsultimit me KRPP – Zyra e Rregullave dhe Zyra e Monitorimit, po iu percjellim kete deklarate/sqarim.

Ne baze te Nenit 72, Dokumentacioni dhe informacioni shtese – AK ka te drejte te kerkoje informacione shtese vetem per dokumentet te cilat jane kerkuar dhe per dokumentet qe jane paraqitur gjate fazes se tenderimit. Pra, per dokumentet qe ekzistenca e tyre eshte e fiksuar para dates se hapjes.

Ne baze te Nenit 59, Ekzaminimi, Vleresimi dhe Krahasimi I Tenderëve, Pika 2 Asnje ndryshim material dhe asnje aspekt I tenderit nuk duhet te kerkohet apo pranohet nga AK ose te ofrohen nga nje OE. Pika 4, AK do te konsideroje nje tender te pergjegjshem vetem nese tenderi eshte ne perputhshmeri me te gjitha kerkesat e parashtruara ne Njoftimin per Kontrat.

Ju rikujtojmë se nuk ka qene kerkese as ne DT dhe as ne njoftimin per kontrat paraqitja e katalogjeve, andaj Ekzaminimi dhe Vleresimi I tenderit tone nuk mund te behet mbi dokumente te cilat nuk jane kerkuar ne DT. E poashtu, nuk na lejohet te ofrojme informata te cilat nuk jane dorezuar dhe nuk kane baze para hapjes.

Neni 56 - 3. Tenderuesi, gjatë procedurave të hapura, ose kandidati, gjatë procedurave të kufizuara dhe procedurave konkurruese me negociata, nuk do të diskualifikohet ose përjashtohet nga procedurat e tilla në baza të ndonjë kërkesë ose kriteri që nuk është i cekur në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit.

Sa i perket Specifikimeve Teknike, ju keni Deklaraten e Specifikimeve Teknike te dorezuar nga ne, me te cilen zotohemi t'i permbahemi atyre kushteve te parapara ne DT dhe Njoftim per Kontrat.

P.S pas nenshkrimit te kontrates dhe pas leshimit te urdherblerjes, ne do te dergojme per aprovim katalogjet per produktet e ofertuara..

25.07.2024

EJONA SH.P.K



Ejona Prelvukaj



Republika e Kosoves
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria -Vlada-Government

Ministria e Punëve të Brendshme-Ministarstvo Unutrasnjih Poslova-Ministry of Internal Affairs

Departamenti i Prokurimit / Departman za Javnu Nabavku / Department of Procurement

B58 - NJOFTIM MBI VENDIMIN E AUTORITETIT KONTRAKTUES¹
Sipas Nenit 43.7 dhe 44.2 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ të Prokurimit Publik

Titulli i kontratës: "Furnizimi dhe montimi i chilereve të rinj dhe termopompave në ndërtesat qeveritare"

Nr. i Prokurimit²	214-24-4897-1-1-1
-------------------------------------	--------------------------

Nr.	Emri dhe adresa e Operatorit Ekonomik	Vlera totale e ofertave
1	Green Engineering SH.P.K., Orizë, Nr.6, 50000, Gjakovë	166800.00
2	" EJONA " SH.P.K., Zahaq, 30000, Peja	114444.88
3	Termo Solar Engineering SH.P.K., Rr. Zekë Bajraktari, p.n, Suharekë	149633.00
4	EGO ELSA SH.P.K., Rruga e Pejës, pn , Llapllaselle, 10000, Kosove	147500.00

Rezultati i aktivitetit të prokurimit:

Ministria e Punëve të Brendshme shpërblen me kontratë operatorin **Termo Solar Engineering SH.P.K., Rr. Zekë Bajraktari, p.n, Suharekë** në vlerë totale të ofertës në shumë prej 149,633.00 Euro .

Data: 29.08.2024

Emri dhe mbiemri i ZPP: Agim ISLAMI

¹ Këtë formulari i bashkangjiten edhe letrat standarde të njoftimeve: B42, B45 dhe B46.(shtoni letra njoftuese sipas nevojës).

Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit.

Letër standarde për tenderuesin e eliminuar³

Prishtinë: 29.08.2024

Adresa e Autoritetit Kontraktues:

MPB– Departamenti i Prokurimit

Adresa: Rr: "Luan Haradinaj", pn, ndërtesa qendrore e MPB-së, kati II, zyra 204, Prishtinë

Adresa e tenderuesit " EJONA " SH.P.K., Zahaq, 30000, Peja

Nr. I prokurimit ⁴	214-24-4897-1-1-1
-------------------------------	-------------------

Titulli: "Furnizimi dhe montimi I chilereve te rinj dhe termopompave ne ndertesast qeveritare"

I/e nderuar(a) [Z/Znj]] _____

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim "LPP".

Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Me keqardhje ju njoftojmë se jeni eliminuar për shkak të arsyeve në vijim:

- ☐ Dëshmi të mjaftueshme, siç është përshkruar në nenet 68 dhe 69 të LPP, që tregojnë arsyeshëm se i përmbushni kërkesat minimale të kapacitetit teknik/profesional të saktësuar në dosjen e tenderit dhe në njoftimin e kontratës.

ARSYETIM

Tenderi është i papërgjegjshëm dhe është refuzuar, për arsye se gjatë procedurës së ekzaminimit, vlerësimit dhe krahasimit të tenderëve Komisioni i vlerësimit të ofertave me qëllim me të mirë që të bëhet vlerësimi i saktë dhe si duhet, bazuar në nenin 59 dhe 72 të LPP me datën 22.07.2024 përmes letrës standarde ka kërkuar informacione shtesë "Katalog me specifikim teknik për produktet e ofruara nga të gjithë OE pjesëmarrës në këtë aktivitet të prokurimit .

Të gjithë tenderuesit pjesëmarrës kanë dorëzuar katalog me specifikim detaj , përveç juve " Ejona Shpk" , i cili nuk ka dorëzuar katalog e as specifikim teknik për mallrat e ofruara.

Kjo situatë është e sqaruar dhe mbështetur në UDHËZUESIN Nr.001/2023 për Prokurimin Publik Neni 10. Sqarimi i tenderëve gjatë procesit të vlerësimit të tenderëve

10.1 Shembujt e mëposhtëm nuk janë të vetmet raste. Varësisht nga rasti i paraqitur AK duhet të veproj në përputhje me nenin 72 dhe nenin 59 të LPP-së

Bazuar në Udhëzuesin 001/2023 ku thuhet që ; ' Mungon specifikacioni teknik për mallrat e ofruara dhe

³ Kjo letër u drejtohet tenderuesve/kandidatëve që janë eliminuar; tenderët e të cilëve janë refuzuar nga pjesëmarrja e mëtejshme ngase kanë qenë të pa përgjegjshëm dhe të parregullt .

⁴ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me aktivitetin e prokurimit.

katalogu ("specifikimit teknik" – AK përcakton kërkesat minimale dhe maksimale të një produkti, ndërsa OE duhet të dorëzojë specifikimin e detajuar të mallrave të ofruara. Përveç në rastet kur OE nuk mund të dorëzojë specifikimin teknik të një produkti të caktuar p.sh. peme/ perime etj. OE dorëzon deklaratën ku deklaron se mallrat do të jenë në përputhje me specifikimin e kërkuar),

Sipas paragrafit 2 të nenit 52 të LPP ku thuhet se "Autoriteti kontraktues mundet që me shkrim të kërkojë nga një tenderues që të sigurojë një sqarim me shkrim mbi cilindo nga aspektet e tenderit të tij, në mënyrë që të bëhet ekzaminimi, vlerësimi ose krahasimi i tenderëve", mbi këtë bazë (neni 59 pika 2 e LPP-së) komisioni ka kërkuar sqarime shtese tek tenderuesi EJONA SHPK, duke kërkuar katalog se bashku me specifikim të detajuar teknik për mallrat e ofruara, ndërsa i njëjti edhe pas kërkesës për sqarim nuk ka dorëzuar as katalog e as specifikim teknik të mallrave të ofruara duke deklaruar se nuk kanë qene kërkesë në dosjen e tenderit. Pavarësisht që nuk ka qene kërkesë në dosjen e tenderit bazuar në nenin 59 pika 2 dhe sipas Udhëzuesin 001/2023 për Prokurim Publik tenderuesi ka qene i obliguar të paraqes specifikimin teknik të detajuar e jo të dorëzoi vetëm deklaratë mbi specifikimet teknike, sepse këto mallra nuk janë peme dhe perime siç parasheh udhëzuesi.

Si rrjedhojë komisioni i vlerësimit nuk ka mundur të vlerësoi ofertën teknike të produkteve të ofruara me ato të kërkuara, sepse edhe pas kërkesës për sqarime i njëjti nuk ka ofruar asnjë dëshmi me çfarë produktesh ka ofruar, në mënyrë që të konstatohet përputhshmëria me specifikimin teknik të kërkuar nga AK-MPB dhe ofertës teknike.

Për arsytet me lartë oferta juaj është e pa përgjegjshme dhe nuk kalon në vlerësim të më tutjeshëm.

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni një kërkesë për rishqyrtim pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në këtë letër standarde.

Edhe pse nuk kemi qenë në gjendje të punojmë me kompaninë tuaj kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit.

Me respekt,

_____,
[Emri dhe mbietmri i Zyrtarit të Prokurimit]

[Nënshkrimi]

Letër standarde për tenderuesin e eliminuar

Prishtinë: 29.08.2024

Adresa e Autoritetit Kontraktues:

MPB– Departamenti i Prokurimit

Adresa: Rr: “Luan Haradinaj”, pn, ndërtesa qendrore e MPB-së, kati II, zyra 204, Prishtinë

Adresa e tenderuesit EGO ELSA SH.P.K., Rruga e Pejës, pn , Llapllaselle, 10000, Kosove

Nr. i prokurimit ⁵	214-24-4897-1-1-1
-------------------------------	-------------------

Titulli: “Furnizimi dhe montimi I chilereve te rinj dhe termopompave ne ndertesast qeveritare”

I/c nderuar(a) /Z/Znj// _____

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim “LPP”.

Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Me keqardhje ju njoftojmë se jeni eliminuar për shkak të arsyeve në vijim:

- ☐ Dëshmi të mjaftueshme, siç është përshkruar në nenet 68 dhe 69 të LPP, që tregojnë arsyeshëm se i përmbushni kërkesat minimale të kapacitetit teknik/profesional të saktësuar në dosjen e tenderit dhe në njoftimin e kontratës.

ARSYETIM

Tenderi është i papërgjegjshëm dhe është refuzuar, për arsye se gjatë procedurës së ekzaminimit, vlerësimit dhe krahasimit të tenderëve, komisioni i vlerësimit ka kërkuar sqarime shtesë me datë 22.07.2024 ane te letrës standarde per sqarim te tenderit duke kërkuar katalog se bashku me specifikim te detajuar teknik për mallrat e ofruara, ju keni dorezuar katalog por tek pozicioni nr.5 Furnizimi I kompresorit Compressors RefComp compressor SRC S 183 L4 në ndertesën e ZKM -s per kete artikull keni dorezuar disa fotografi ne vend te katallagut e qe nuk eshte ne pajtueshmeri me kerkesen tone.

⁵ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me aktivitetin e prokurimit.

Gjithashtu tek Dosja e tenderit faqe 15 Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale pika 9.1 & 9.2 është kërkuar 1. 1(Një) Inxhinier i dip. të Elektronikës (ose bechelor) me 2(dy) vite përvojë pune.

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

1.Diplomat përkatëse e notorizuar nga origjinali, me notorizim 2.kontrata ose marrëveshje e punës valide me punëdhënësin për këtë projekt -kopje; 3.Letër referencë nga punëdhënësit ose çfarëdo dokumenti tjetër që dëshmon për punët dhe përvojën e mëparshme, në lëmin e kërkuar.

Ju për Inxhinjerin F.T keni dorëzuar diplome por i mungon notorizimi Andaj bazuar në të dhënat me lartë ky tenderues eliminohet dhe nuk kalon në vlerësim të mëtejshëm.

Për arsyejet e lartë cekura oferta juaj është e pa përgjegjshme dhe nuk kalon në vlerësim të mëtejshëm.

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni një kërkesë për rishqyrtim pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në këtë letër standarde.

Edhe pse nuk kemi qenë në gjendje të punojmë me kompaninë tuaj kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit.

Me respekt,

_____,
[Emri dhe mbiemri i Zyrtarit të Prokurimit]

[Nënshkrimi]

B46 - Letër standarde për tenderuesin e pasuksesshëm⁶

Prishtinë: 29.08.2024

Adresa e Autoritetit Kontraktues:

MPB – Departamenti i Prokurimit

Adresa: Rr: "Luan Haradinaj", pn, ndërtesa qendrore e MPB-së, kati II, zyra 204, Prishtinë

Adresa e tenderuesit: Green Engineering SH.P.K., Orizë, Nr.6, 50000, Gjakovë

Nr. i Prokurimit ⁷	214-24-4897-1-1-1
-------------------------------	-------------------

Titulli i kontratës: "Furnizimi dhe montimi i chilereve te rinj dhe termopompave ne ndertesast qeveritare"

I/e nderuar(a) [Z/Znj]] _____ /

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim "LPP".

Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kriterëve të dhëna në Njoftimin për Kontratë dhe ne Dosjen e Tenderit.

Me keqardhje ju njoftojmë se tenderi i paraqitur nga ana juaj nuk qe i suksesshëm, ngase tenderi juaj **nuk qe tenderi me çmimin më të ulët** në mesin e tenderëve që plotësonin kërkesat e dhëna në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit.

Ju informojmë se kontrata i është dhënë operatorit ekonomik : **Termo Solar Engineering SH.P.K., Rr. Zekë Bajraktari, p.n, Suharekë, për shumën prej 149,633.00€.**

Nëse besoni se Autoriteti Kontraktues, gjatë procedurës së prokurimit publik, ka shkelur LPP apo rregullat e zbatueshme, ju keni të drejtë të parashtroni ankese pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092.

Dhënia e kontratës është e përkohshme dhe nuk përbën një marrëveshje kontraktuale deri në skadimin e intervalit, gjatë të cilit ofertuesit e pasuksesshëm mund të kërkojnë shqyrtimin e vendimit.

Edhe pse nuk kemi qenë në gjendje të punojmë me juve kësaj here, besojmë se do të vazhdoni të shfaqni interesim për nismat tona të ardhshme të prokurimit.

Me respekt,

[Emri dhe Mbiemri i Zyrtarit të Prokurimit]

[Nënshkrimi]

⁶ Kjo letër u drejtohet tenderuesve që i kanë plotësuar të gjitha kërkesat e autoritetit kontraktues, të paraqitura në njoftimin për kontratë dhe në dosjen e tenderit, por të cilëve nuk u është dhënë kontrata, ngase tenderët e tyre nuk qenë nga më të mirët sipas kriterit për dhënien e kontratës.

Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit.

B45 - Letër standarde për tenderuesin e suksesshëm⁸

Prishtinë: 29.08.2024

Adresa e Autoritetit Kontraktues:

MPB – Departamenti i Prokurimit

Adresa: Rr: "Luan Haradinaj", pn, ndërtesa qendrore e MPB-së, kati II, zyra 204, Prishtinë

Adresa e tenderuesit: Termo Solar Engineering SII.P.K., Rr. Zekë Bajraktari, p.n, Suharekë

Nr. i Prokurimit ⁹	214-24-4897-1-1-1
-------------------------------	-------------------

Titulli i kontratës: : "Furnizimi dhe montimi I chilereve te rinj dhe termopompave ne ndertesast qeveritare"

I/e nderuar(a) [Z/Znj]] _____ /

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim "LPP".

Tenderi juaj është vlerësuar me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të dhëna në njoftimin për kontratë dhe në dosjen e tenderit.

Kemi kënaqësinë t'ju njoftojmë se ju keni dorëzuar *tenderin e përgjegjshëm me çmimin më të ulët*, si përgjigje ndaj *njoftimit të kontratës* për aktivitetin e prokurimit të lartcekur.

Ju ve ju është dhënë kontrata me çmimin e saktësuar në tenderin tuaj dhe në pajtim me afatet dhe kushtet e dosjes së tenderit.

Dhënia e kontratës është e përkohshme dhe nuk përbën një marrëveshje kontraktuale deri në skadim të intervalit, *gjatë të cilit ofertuesit e pasuksesshëm mund të kërkojnë shqyrtimin e vendimit*.

Me respekt,

_____,
[Emri dhe mbiemri i Zyrtarit të Prokurimit]

_____,
[Nënshkrimi]

⁸ Kjo letër është për ofertuesin të cilit i është dhënë kontrata

Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit.

ejona

Pas shiqimit te katalogut te prezentuar nga ana e OE te shpallur fitues (vlene te theksohet se ky katalog nuk eshte kerkuar ne fazen e tenderimit) te gjeturat jane si ne vazhdim:

Pozicioni 1: Eshte kerkuar:

<p>Pompe termike INVERTER - 36.00kW</p> <p>Furnizimi, montimi, dhe lëshuarja në punë e Pompës Termike INVERTER ajer/uje me kapacitet termik 36.00kW:</p> <p>Kapaciteti termik Ngrohje 36.00 kw.</p> <p>Temperatura e jashtme -20°C; COP 3.30 W/W</p> <p>Kapaciteti termik ne Ftohje 33.00kW,</p> <p>Temperatura e jashtme +52 °C; EER 2.84 W/W</p> <p>Me pompe qarkulluese te integruar dhe kembyes me pllaka Ngrohje : EN 14511:2022 Temperatuat e ujit ne kembyes 40°C/45°C; Temperatura e jashtme +7°C </p> <p>Ftohje : EN 14511:2022 Temperatuat e ujit ne kembyes 12°C/7°C; Temperatura e jashtme +35°C</p> <p>Në çmim të përfshihet montimi komplet deri në funksionimin e POMPËS</p> <p>Garancion: 2 vjet</p>	<p>copë</p>	<p>1</p>
---	-------------	----------

Dhe prezantohet pompa termike ne vazhdim e cila as fare nuk perputhet me kerkesen ,nuk eshte inverter,ka mosperputhje me kilovatet si ne nxemje dhe ftohje,etj.

Paramasa					
Pompe termike INVERTER - 36.00kW					
Furnizimi, montini, dhe lëshuarja në punë e Pompës					
Termike INVERTER ajër-tujë me kapacitet termik 36.00kW:					
Kapaciteti termik Ngrholje 36.00kw , 3.30 W/W					
Temperatura e jashtme -20°C; COP 3.30 W/W					
Kapaciteti termik në Ftohje 33.00kW :					
Temperatura e jashtme +52 °C; EER 2.84 W/W					
Me pompe qarkulluese të integruar dhe kembes me pllaka Ngrholje : EN 14511:2022 Temperaturat e ujë në kembes 40°C/45°C; Temperatura e jashtme +7°C	copë	1			
Ftohje : EN 14511:2022 Temperaturat e ujit në kembes 12°C/7°C; Temperatura e jashtme +35°C					
Në çmim të përfshihet montimi komplet deri në funksionimin e POMPËS					
Garancon: 2 vjet					
Pompe termike INVERTER - 65.00kW					
Furnizimi, montini, dhe lëshuarja në punë e Pompës					
Termike INVERTER ajër-tujë me kapacitet termik 65.00kW:					
Kapaciteti termik Ngrholje 65.00 kw,					
Temperatura e jashtme -20°C; COP 3.30 W/W					
Kapaciteti termik në Ftohje 60.00kW,					
Temperatura e jashtme +52 °C; EER 2.84 W/W					
Me pompe qarkulluese të integruar dhe kembes me pllaka Ngrholje : EN 14511:2022 Temperaturat e ujë në kembes 40°C/45°C; Temperatura e jashtme +7°C	copë	1			
Ftohje : EN 14511:2022 Temperaturat e ujit në kembes 12°C/7°C; Temperatura e jashtme +35°C					
Në çmim të përfshihet montimi komplet deri në funksionimin e POMPËS					
Garancon: 2 vjet					

Pozicioni 2- eshte kerkuar pompa termike :

Pompe termike INVERTER - 65.00kW		
<p>Furnizimi, montimi, dhe lëshuarja në punë e Pompës Termike INVERTER ajer/uje me kapacitet termik 65.00kW:</p> <p>Kapaciteti termik Ngrohje 65.00 kw, Temperature e jashtme -20°C; COP 3.30 W/W</p> <p>Kapaciteti termik ne Ftohje 60.00kW, Temperature e jashtme +52 °C; EER 2.84 W/W</p> <p>Me pompe qarkulluese te integruar dhe kembyes me pllaka Ngrohje : EN 14511:2022 Temperatuart e ujit ne kembyes 40°C/45°C; Temperatura e jashtme +7°C</p> <p>Ftohje : EN 14511:2022 Temperatuart e ujit ne kembyes 12°C/7°C; Temperatura e jashtme +35°C</p> <p>Në çmim të përfshihet montimi komplet deri në funksionimin e POMPËS</p> <p>Garancion: 2 vjet</p>	copë	1

Prezentohet chiller on/off me performance tjera derisa dihet mire qe keto tipe te chillereve nuk punojn me temp -20 C sipas kerkeses .Eshte kerkuar tipi inverter dhe ofertuar on/off i cili nuk permnishe kerkesat e DT dhe paramases.

<p>12°C/7°C; Temperatura e jashtme +35°C</p> <p>Në çmim të përfshihet montimi komplet deri në funksionimin e POMPËS</p> <p>Garancion: 2 vjet</p> <p>Pompe termike INVERTER - 65.00kW</p> <p>Furnizimi, montimi, dhe lëshuarja në punë e Pompës Termike INVERTER ajer/uje me kapacitet termik 65.00kW:</p> <p>Kapaciteti termik Ngrohje 65.00 kw, Temperature e jashtme -20°C; COP 3.30 W/W</p> <p>Kapaciteti termik ne Ftohje 60.00kW, Temperature e jashtme +52 °C; EER 2.84 W/W</p> <p>Me pompe qarkulluese te integruar dhe kembyes me pllaka Ngrohje : EN 14511:2022 Temperatuart e ujit ne kembyes 40°C/45°C; Temperatura e jashtme +7°C</p> <p>Ftohje : EN 14511:2022 Temperatuart e ujit ne kembyes 12°C/7°C; Temperatura e jashtme +35°C</p> <p>Në çmim të përfshihet montimi komplet deri në funksionimin e POMPËS</p> <p>Garancion: 2 vjet</p> <p>Pompe termike INVERTER - 133.00kW</p> <p>Furnizimi, montimi, dhe lëshuarja në punë e Pompës Termike INVERTER</p> <p>Pompe termike inverter + On/Off ajer/uje me kapacitet termik 133.00kW:</p> <p>Kapaciteti termik Ngrohje 133.00 kw, Temperature e jashtme -15°C; COP 3.30 W/W</p> <p>Kapaciteti termik ne Ftohje 123.00kW, Temperature e jashtme +49 °C; EER 3.16 W/W</p> <p>Me pompe qarkulluese te integruar dhe kembyes me pllaka Ngrohje : EN 14511:2022 Temperatuart e ujit ne kembyes 40°C/45°C; Temperatura e jashtme +7°C</p> <p>Ftohje : EN 14511:2022 Temperatuart e ujit ne kembyes 12°C/7°C; Temperatura e jashtme +35°C</p>	copë	1
---	------	---

Specification				
Model	CA0015EAND	CA0070EAND	CA0100EAND	CA0100EAND
Cooling				
Cooling capacity	kW	30	98	130
Power input	kW	9.4	19.2	28.9
Running current	A	15.8	34.6	53.2
Heating capacity	kW	33	70	101
Power input	kW	9.6	19.1	28.7
Running current	A	16.2	34.4	52.8
COP _R	kW/kW	3.19	3.39	3.39
COP _H	kW/kW	3.44	3.66	3.59
Max Power input	kW	16.3	28	45.6
Max running current	A	27.5	55	92.5
Power supply	3~/50Hz/50Hz			
Refrigerant/throttle type	Electronic expansion valve			
Capacity control	100% 50% 100% 33% 67% 100% 25% 50% 75% 100%			
Safety & functional protection	High/Low Pressure Protection Water flow relay Protection Fan/Protection Overload & Overhaul Protection Phase Loss Protection Anti-surge Protection			
Compressor	Scroll compressor			
Type	1			
Quantity	1			
Input power	9			
Refrigerant	R410A			
Type	5.5			
Charge	6*2			
Air side heat exchanger	Plate heat exchanger			
Fan power	1.5			
Fan type	2			
Fan quantity	3			
Water side heat exchanger	Shell & Tube heat exchanger			
Rated water flow	5.6			
Water inlet/outlet pipe	DN65			
Water inlet/outlet	17.7			
Standard pressure	1.0			
Water resistance	kPa			
Sound level	dB(A)			
Unit length	mm			
Unit width	mm			
Unit height	mm			
Unit length	mm			
Unit width	mm			
Unit height	mm			
Unit weight	kg			
Gross weight	kg			
Operation weight	kg			

Note:
1. Specifications are based on the following condition:
• Cooling: chilled water inlet/outlet: 12°C/7°C, and outdoor ambient temp: 35°C DB.
• Heating: warm water inlet/outlet: 40°C/45°C, and outdoor ambient temp: 7°C DB/6°C WB.

Asnje nga produktet e ofertuara ne kete katalog nuk perputhen me kerkesat e DT dhe e njejta parqitet edhe ne vazhdim.

Per pozicionin e 6 te kompresorit eshte kerkuar tipi SRC 183 R 407 C / kW 135/510 Vol m³ / h dhe prezentohet nje katalog me nje tejter gas –R134 A i cili nuk ka asnje nderlidhje as me kilovatet e kerkuar as me tipin:

board

Font

Paragraph

Styles

<



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Punëve të Brendshme
Ministarstvo Unutrašnjih Poslova / Ministry of Internal Affairs

DATË/A:	06.09.2024
REFERENCE:	
PËR/ZA/TO:	"EJONA SH.P.K" Zahaq, zona industriale Pejë
CC:	
PËRMES/PREKO/THROUGH:	e-prokurimit
NGA/OD/FROM:	Agim ISLAMI Zëvendësues i Udhëheqësit të Divizionit të Prokurimit- MPB
TE MA/ SUBJEKAT/SUBJECT:	Vendim në Kërkesën për Rishqyrtim, për Aktivitetin e prokurimit "Furnizimi dhe montimi i chilereve te rinj dhe termopompave ne ndertesast qeveritare"

Ministria e Punëve të Brendshme, duke vendosur sipas Kërkesë për Rishqyrtim të Tenderuesit "EJONA SH.P.K", Pejë, të datës 03.09.2024, lidhur me aktivitetin e prokurimit me Titull: "Furnizimi dhe montimi i chilereve te rinj dhe termopompave ne ndertesast qeveritare ", me nr. të Prokurimit: 214-24-4897-1-1-1, kundër Njoftimit mbi Vendimin e AK të publikuar me datën 29.08.2024 në platformën elektronike, mbështetur në Ligjin nr. Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, neni 108/ A, nxjerr këtë:

V E N D I M

1. REFUZOHET e pa bazuar Kërkesa për rishqyrtim e Tenderuesit "EJONA SH.P.K", Pejë, lidhur me aktivitetin e prokurimit Furnizimi dhe montimi i chilereve te rinj dhe termopompave ne ndertesast qeveritare ", me nr. të Prokurimit: 214-24-4897-1-1-1, kundër Njoftimit mbi Vendimin e AK të publikuar me datën 29.08.2024.

Arsyetim

Pas publikimit të Njoftimit mbi vendimin e AK-MPB, me datën 29.08.2024 nga Tenderuesi "EJONA SH.P.K", Pejë si palë e pakënaqur, ka parashtruar Kërkesë për Rishqyrtim tek AK përmes platformës elektronike me datën 03.09.2024, kundër Njoftimit mbi vendimin e Autoritetit Kontraktues, për tenderin, "Furnizimi dhe montimi i chilereve të rinj dhe termopompave në ndertesa të qeveritare", me nr. të Prokurimit: 214-24-4897-1-1-1, duke pretenduar se janë bërë shkelje të Neneve të LPP-së:

Neni 72 i LPP-së
Neni 59 i LPP-së
Neni 56 i LPP-së
Neni 40 i RRPP

Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

PRETENDIMI 1)

AK kërkon sqarime shtese për dokumente të cilat nuk kanë qenë kërkesë e DT dhe as e Njoftimit për Kontrat, duke shkelur kështu Nenin 72. përkatësisht, paragrafi 1) Asnjë ndryshim material dhe asnjë aspekt i tenderit nuk duhet të kërkohej ose pranohet nga autoriteti kontraktues ose të ofrohet nga një tenderues. dhe Neni 40 - RrPP paragrafi 40.2. Kështu, autoritetet kontraktuese nuk mund të ndryshojnë, modifikojnë ose heqin kërkesa të përcaktuara paraprakisht, kritere ose specifikacione ose të shtojnë disa të reja gjatë ekzaminimit, vlerësimit dhe krahasimit të tenderëve. Ne ju kemi pergjigjur AK me një deklaratë ku kemi saktësuar se kërkesa e tyre është në kundërshtim me LPP dhe Rrpp si dhe kemi konfirmuar edhe njëherë se produktet dhe shërbimet e ofertuara janë në përputhje të plotë me specifikimet teknike, ashtu si edhe deklarata për specifikime teknike që e kemi dorëzuar para hapjes. Poashtu, katalogun do e dorëzojmë pas nënshkrimit të kontratës për aprovim nga AK ashtu edhe siç bëjmë në të gjitha projektet tjera.

PRETENDIMI 2)

AK shkel Nenin 59 të LPP dhe Nenin 40 të RrPP duke mos kryer Ekzaminimin, Vlerësimin dhe krahasimin e tenderëve sipas ligjit. Pra, AK përveç se kërkon ndryshime të dokumenteve para hapjes AK poashtu shton kritere të reja gjatë ekzaminimit, vlerësimit dhe krahasimit të tenderëve, veprim ky plotësisht i ndaluar nga LPP.

AK me vendimin e shpallur shkel plotësisht Nenin 59 dhe 40 duke vlerësuar ofertat në bazë të kritereve që nuk kanë qenë në DT dhe as në Njoftimin për Kontrat, dhe për të njëjtat kritere eliminon nga gara dy OE që kanë ofertuar me cmim më të ulët dhe e shpall fitues OE me cmim më të lartë se në prej 35,188.12 duke demtuar kështu direkt buxhetin e RKS.

AK poashtu shpall fitues një OE i cili ka dorëzuar katalog mëpo, i njëjti nuk i plotëson kërkesat minimale të produktit të kërkuar.

Pra, OE i shpallur fitues ka dorëzuar katalog të Pompes termike ON/OFF dhe jo INVERTER sic është kërkuar në DT.

Komisioni vlerësues duhet ta dijë se Pompat termike ON/OFF kanë vetëm funksionin e ftohjes por jo edhe të ngrohjes. Andaj, ky katalog nuk do duhej të mirrej parasysh e aq më pak të shpallej fitues.

PRETENDIMI 3)

AK shkel Nenin 56, paragrafi 3 duke na diskualifikuar nga gara në bazë të një kriteri i cili nuk është cekur në DT dhe Njoftim për Kontratë.

PERFUNDIM:

Kërkojme nga AK që të anulohet vendimi i shpallur, të kthejë lenden në rivlerësim dhe të bejë Ekzaminimin, vlerësimin dhe krahasimin sipas LPP dhe RrPP.

1. Përgjigje në pretendimin 1 e lartë cekur (Neni 59 dhe 72)

Pretendimi i tenderuesit ankues "Ejona" sh.p.k, Pejë, thotë se AK me rastin e vlerësimit të tenderëve, ka shkelur Neni 72 i LPP-së. – Autoriteti Kontraktues pasi ka shqyrtuar me kujdes kërkesën për rishqyrtim, konstaton edhe një herë se nuk qëndrojnë pretendimet e ankuesit, sepse AK gjatë vlerësimit të tenderëve për këtë aktivitet të prokurimit iu ka përmbajtur dhe ka zbatuar nenin 59 par. 2 të LPP-së, dhe nenit 72, për arsye se gjatë procedurës së ekzaminimit, vlerësimit dhe krahasimit të tenderëve Komisioni i vlerësimit të ofertave me qëllim me të mirë që të bëhet vlerësimi i saktë dhe si duhet, bazuar në nenin 59 dhe 72 të LPP me datën 22.07.2024 përmes letrës standarde ka kërkuar informacione shtesë "Katalog me specifikim teknik për produktet e ofruara nga të gjithë OE pjesëmarrës në këtë aktivitet të prokurimit".

Të gjithë tenderuesit pjesëmarrës kanë dorëzuar katalog me specifikim detaj, përveç juve "Ejona Shpk", që nuk keni dorëzuar katalog e as specifikim teknik për mallrat e ofruara.

Kjo situatë është e sqaruar dhe mbështetur në UDHËZUESIN Nr.001/2023 për Prokurimin Publik Neni 10. Sqarimi i tenderëve gjatë procesit të vlerësimit të tenderëve

10.1 Shembujt e mëposhtëm nuk janë të vetmet raste. Varësisht nga rasti i paraqitur AK duhet të veprojë në përputhje me nenin 72 dhe nenin 59 të LPP-së

Bazuar në Udhëzuesin 001/2023 ku thuhet që; 'Mungon specifikacioni teknik për mallrat e ofruara dhe katalogu ("specifikimi teknik" – AK përcakton kërkesat minimale dhe maksimale të një produkti, ndërsa OE duhet të dorëzojë specifikimin e detajuar të mallrave të ofruara. Përveç në raste kur OE nuk mund të dorëzojë specifikimin teknik të një produkti të caktuar p.sh. peme/ perime etj. OE dorëzon deklaratën ku deklaron se mallrat do të jenë në përputhje me specifikimin e kërkuar),

Sipas paragrafit 2 të nenit 52 të LPP ku thuhet se: Autoriteti kontraktues mundet që me shkrim të kërkojë nga një tenderues që të sigurojë një sqarim me shkrim mbi cilindo nga aspektet e tenderit të tij, në mënyrë që të bëhet ekzaminimi, vlerësimi ose krahasimi i tenderëve, mbi këtë bazë (neni 59 pika 2 e LPP-së) komisioni ka kërkuar sqarime shtesë tek tenderuesi IJONA SHPK, duke kërkuar katalog se bashku me specifikim të detajuar teknik për mallrat e ofruara, ndërsa i njëjti edhe pas kërkesës për sqarim nuk ka dorëzuar as katalog e as specifikim teknik të mallrave të ofruara duke deklaruar se nuk kanë qenë kërkesë në dosjen e tenderit. Pavarësisht që nuk ka qenë kërkesë në dosjen e tenderit bazuar në nenin 59 pika 2 dhe sipas Udhëzuesin 001/2023 për Prokurim Publik tenderuesi ka qenë i obliguar të paraqes specifikimin teknik të detajuar e jo të dorëzojë vetëm deklaratë mbi specifikimet teknike, sepse këto mallra nuk janë peme dhe perime që të dorëzojë vetëm deklaratë për specifikim teknik.

Si rrjedhojë komisioni i vlerësimit nuk ka mundur të vlerësoi ofertën teknike të produkteve të ofruara me ato të kërkuara, sepse edhe pas kërkesës për sqarime i njëjti nuk ka ofruar asnjë dëshmi me çfarë produktesh oferton, në mënyrë që të konstatohet përputhshmëria me specifikimin teknik të kërkuar nga AK-MPB dhe ofertës teknike të ofruar, andaj me të drejt komisioni ka vendosur për eliminimin e ofertes tuaj.

Pretendimi i kompanisë se janë kërkuar sqarime shtese që nuk kanë qene në dosjen e tenderit e as në njoftimin për kontrat, nuk qëndron për arsye se në kemi kërkuar sqarim vetëm për artikujt e specifikuar që kanë qene në dosjen e tenderit dhe qdo sqarim duhet të deshmohet me ndonjë dokument, e që në këtë rast i vetmi dokument që deshmon dhe sqaron është katalogu dhe specifikimi teknik për artikujt e ofruar.

Deklarata e Tenderuesit ankues se: *katalogun do e dorëzojmë pas nënshkrimit të kontratës për aprovim nga AK ashtu edhe siç bëjmë në të gjitha projektet tjera*, nuk ka baze ligjore sepse në dosjen e tenderit nuk është theksuar e as lejuar se produktet të përzgjedhen pas nënshkrimit të kontratës dhe po ashtu nuk janë lejuar variantet siq pretendon operatori ekonomik që të propozoi produkte të ndryshme pas nënshkrimit të kontratës deri në aprovim nga ana e AK.

Për neve si AK-MPB është befasuese se si ka mundur një operator ekonomik të oferton për artikuj siç janë çileret për ftohje dhe ngrohje dhe i njëjti nuk ka specifikim teknik të artikujve nga prodhuesi me qka oferton dhe as katalog dhe po ashtu kundërshton dorëzimin e specifikimit teknik me katalog edhe pas kërkesës nga AK-MPB.

Andaj komisioni i vlerësimit të ofertave me të drejt ka vendosur për eliminimin tuaj dhe ky pretendim është i pa bazuar.

2. Përgjigje në pretendimin 2 të lartë cekur)

Pretendim i tenderuesit ankues (Lijona"sh.p.k, Peje), se nuk është shkelur Nenin 59 të LPP dhe Nenin 40 të RrPP me rastin e vlerësimit të tenderëve

AK-MPB ka shqyrtuar pretendimin e Tenderuesit ankues dhe konstaton se këto pretendime nuk janë të bazuara dhe nuk kemi të bëjmë me shkelje të nenëve të përmendura në këtë pretendim, sepse AK-MPB (komisioni i vlerësimit) nuk ka kërkuar ndryshime në dokumente dhe nuk ka vendosur kritere tjetër për bazuar në paragrafit 2 të nenit 52 të LPP ku thuhet se: *"Autoriteti kontraktues mundet që me shkrim të kërkojë nga një tenderues që të sigurojë një sqarim me shkrim mbi cilindo nga aspektet e tenderit të tij, në mënyrë që të bëhet ekzaminimi, vlerësimi ose krahasimi i tenderëve"*

Sqarimet e kërkuar nuk kanë të bëjnë me kritere të përzgjedhjes apo shtim të kritereve por janë vlerësim dhe sqarim për artikujt të kërkuar në specifikimin teknik në dosjen e tenderit, andaj ky pretendim është i pa bazuar.

Gjithashtu pretendimi i Tenderuesit ankues se OE i përzgjedhur fitues nuk plotëson kërkesat teknike produkti tek Pompa termike dhe që nuk i plotëson kërkesat sipas specifikimit teknik, AK-MPB ka shqyrtuar këtë pretendim dhe gjithashtu ka shikuar edhe krahasuar katalogun e OE të përzgjedhur fitues. ZPP ka vërejtur pas kërkesës për qasje dhe dorëzimit të dokumenteve "katalogut të OE fitues" tek tenderuesi ankues, gabimisht nuk jam përcjell të gjitha materialet e katalogëve për shaka se OE fitues ka dorëzuar disa foldera ndaras të katalogëve dhe gjatë dorëzimit pa ndonjë qëllim është harruar katalogu për pompa termike (e që do të bashkëngjisim këtij vendimi një pjesë të katalogut të dërguar me datën 25.07.2024).

Megjithatë pas shikimit dhe krahasimit të katalogut të OE të përzgjedhur fitues me kërkesat minimale të artikujve të kërkuar me specifikimin teknik në Aneksin 1 të DT dhe ZPP konstaton se ky produkt i plotëson të gjitha specifikimet teknike të kërkuar andaj pretendimi ankues në këtë pikë është i pa bazuar.

3. Përgjigje në pretendimin 3 të lartë cekur

Pretendimi i tenderuesit ankues se AK shkel Nenin 56, paragrafi 3 duke na diskualifikuar nga gara ne baze te një kriteri i cili nuk është cekur ne DT dhe Njoftim për Kontratë.

AK-MPB ka shqyrtuar pretendimin e Tenderuesit ankues dhe konstaton se këto pretendime nuk janë te bazuara dhe nuk kemi te bëjmë me shkelje te neneve te përmendura ne këtë pretendim, sepse AK-MPB (komisioni i vlerësimit) nuk ka kërkuar ndryshime ne dokumente dhe nuk ka vendosur kritere tjetër, por bazuar ne paragrafit 2 te nenit 52 te LPP ku thuhet se :*"Autoriteti kontraktues mundet që me shkrim të kërkojë nga një tenderues që të sigurojë një sqarim me shkrim mbi cilindo nga aspektet e tenderit të tij, në mënyrë që të bëhet ekzaminimi, vlerësimi ose krahasimi i tenderëve.*

Andaj ky pretendim ankimor është i pa bazuar.

Ministria e Punëve të Brendshme-ZPP, pas pranimit të kërkesës për rishqyrtim, ka shqyrtuar vlefshmërinë e të gjitha pretendimeve të palës ankimore të gjitha janë të cekura më lartë.

Në zbatim të, Ligji nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, I ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092 Neni 108/A Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve, nxjerrë këtë përfundim:

Konkluzion:

- I. REFUZOHET Kërkesa për rishqyrtim e PA BAZUAR e Tenderuesit "Ejona" sh.p.k, Peje, kundër Njoftimit mbi vendimi e Autoritetit Kontraktues, publikuar me 29.08.2024 për aktivitetin e prokurimit për "Furnizimi dhe montimi i chilereve te rinj dhe termopompave ne ndertesast qeveritare ", me nr. të Prokurimit: 214-24-4897-1-1-1.
- II. Mbetet në fuqi Njoftimit mbi vendimin e AK i publikuar me 29.08.2024 nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme, lidhur me aktivitetin e prokurimit për Furnizimi dhe montimi i chilereve te rinj dhe termopompave ne ndërtesat qeveritare ", me nr. të Prokurimit: 214-24-4897-1-1-1


Ministria e Punëve të Brendshme nga provat e prezantuara me lart vendosi si në diapozitiv të këtij vendimi.

➤ Këshille juridike:

Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur mund të parashtroj ankese pranë OSIIP-së brenda dhjetë (10) ditëve pas këtij vendimi.

Vendimi i dorëzohet:

1. "Ejona" sh.p.k, Pejë
2. Platformë elektronike: <https://e-prokurimi.rks-gov.net/> e MPB-ës.

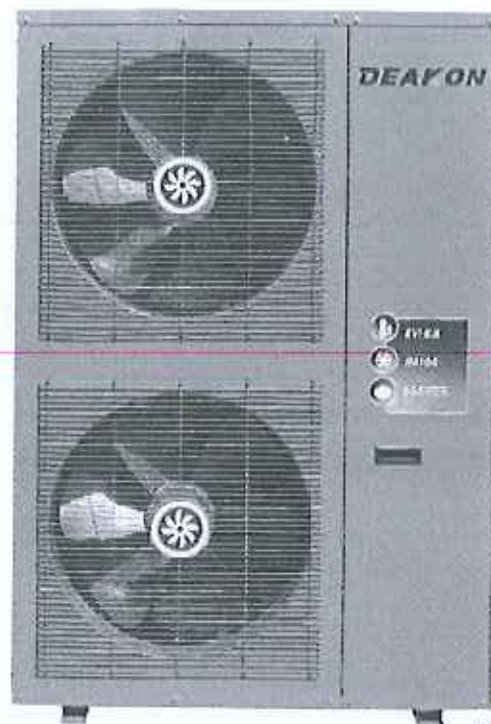

Basic Info.

Model NO.	A2 PRO-36kw	Cop	4.3 (A7/W35c)
Function	Supply Hot /Cold Water for Dhw and Room Heating/Cooling	Control	Smartphone APP WIFI Control (Internet)
Structure	Default Monoblock, Optional Split Type	Heating Mode	Auto Changeover Room/Tank Heating
Cooling Mode	Auto Changeover Room Cooling/Tank Heating	Compressor	Hybrid Inverter SEVI Type
Condenser	Stainless Plate Heat Exchanger	Evaporator	Finned Heat Exchanger

DEAKON MODEL		K-10GWR/2P	K-10GWR/3P	K-10QWR/4P	K-16CWR/5P	K-20CWR/6P	K-22CWR/8P	K-30CWR/10P	K-42CWR/12P
OEM MODEL		A2 PRO-7	A2 PRO-10	A2 PRO-12	A2 PRO-14	A2 PRO-19	A2 PRO-22	A2 PRO-27	A2 PRO-36
*Heating capacity (70Hz) (A7/W35°C)	kW	7.5	9.9	12.0	14.4	19.1	22.1	27.2	37.1
COP	/	4.31	4.32	4.29	4.32	4.30	4.28	4.27	4.28
Heating capacity (80Hz) (A-12/W35°C)	kW	5.9	7.1	9.5	11.4	15.0	17.5	21.5	29.3
COP	/	2.90	2.91	2.89	2.91	2.90	2.88	2.88	2.88
Heating capacity (90Hz) (A-25/W35°C)	kW	4.7	5.6	7.4	8.9	11.8	13.7	16.9	23.0
COP	/	2.88	2.16	2.15	2.16	2.16	2.15	2.14	2.15
Cooling capacity (60Hz) (A335/W12°C)	kW	6.7	8.0	10.7	12.8	17.0	19.7	24.2	33.0
EER		3.79	3.80	3.78	3.80	3.78	3.77	3.76	3.77
Dimensions (LxWxH)	mm	975x420x840			975x370x1370		1045x420x1420	1305x460x1482	
Power supply	Single phase/200-240V/50/60Hz					**Three phase/380V/50/60Hz			
Compressor type	Twin rotor hybrid inverter evi compressor (Optional Panasonic)								
Condenser type	Stainless plate heat exchanger								
Evaporator type	Hydrophilic aluminium finned copper pipe heat exchanger								
EEV	SAGInoMIYA (Optional Carel)								
4-way valve	SAGInoMIYA								
Refrigerant type	R410a (Optional R32)								
Water connection size	1 inch					1.2inch			
Metal cabinet	Galvanized steel plate sprayed white (Optional color)								

Këto dokumente nuk mund të përdoren përveç në këtë aktivitet të prokurimi me nr. 214-24-4897-111


Midea Aqua Thermal MC-SU75-RN8L-B Chiller

- Series: Midea Aqua Thermal;
- Cooling Capacity: 70 kW;
- Heating Capacity: 75 kW;
- Cooling EER: 2.61;
- Heating COP: 3.16;
- Refrigerant: R32.

Ask for price: +359 32 390 100



FIND THE NEAREST DEALER

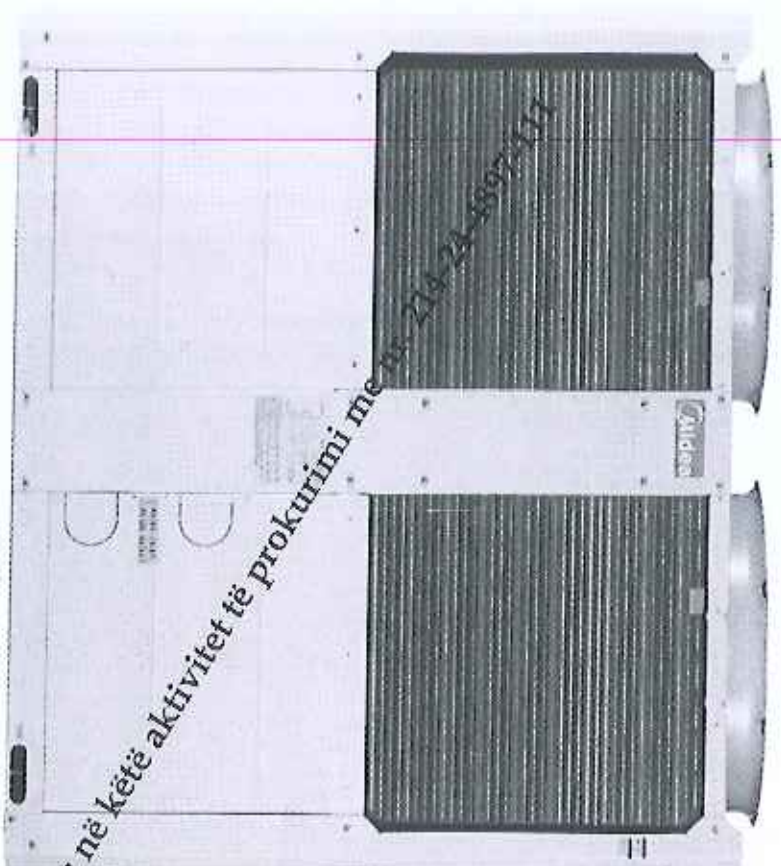

MORE INFO

DATA SHEET

USER MANUAL

Këto doku mente nuk mund të përdoren përveç në këtë aktivitet të prokurimi me nr. 214-24-007/17


P. 2

Model			MC-SU75-RN8L-B
Power supply		V/Ph/Hz	380-415/3/50
Cooling	Capacity	kW	70
	Rated input	kW	28
	EER		2.61
Heating	Capacity	kW	75
	Rated input	kW	23.7
	COP		3.16
Air heat exchanger	Type		Finned tube
	Motor type		DC motor
	Output	W	920
	Quantity		2
	Air flow	m ³ /h	28500
Water heat exchanger	Type		Plate
	Volume	L	5.17
	Water flow	m ³ /h	12.04
	Water flow range	m ³ /h	8.0 ~ 15.5
	Water pressure drop	kPa	65
Refrigerant	Type		R32
	Charged volume ³	kg	9
	Throttle type		EXV

Këto dokumente nuk mund të përdoren përveç në këtë aktivitet të prokurimit me nr. 214-24-4897-1H

Sound pressure level (1m) ³		dB(A)	69
Sound power level ⁴			86
Dimension (W x H x D)	Net dimension	mm	2000 x 1778 x 960
	Packing dimension	mm	2085 x 1890 x 1030
Weight	Net weight	kg	
	Gross weight	kg	455
Pipe connections		mm	DN50
Water pressure range		MPa	0.05 ~ 1.0
Water flow switch		m ³ /h	8
Vent Valve max working pressure		MPa	1
Safety valve pressure		MPa	0.6
Controller			KJRM-120H2/BMWK
Ambient temperature range	Cooling	°C	-10 ~ 48
	Heating	°C	-20 ~ 43
Water outlet temperature range	Cooling	°C	0 ~ 20
	Heating	°C	25 ~ 54

Këto dokumente nuk mund të përdoren përveç në këtë aktivitet të prokurimit me nr. 214-24-4897/111

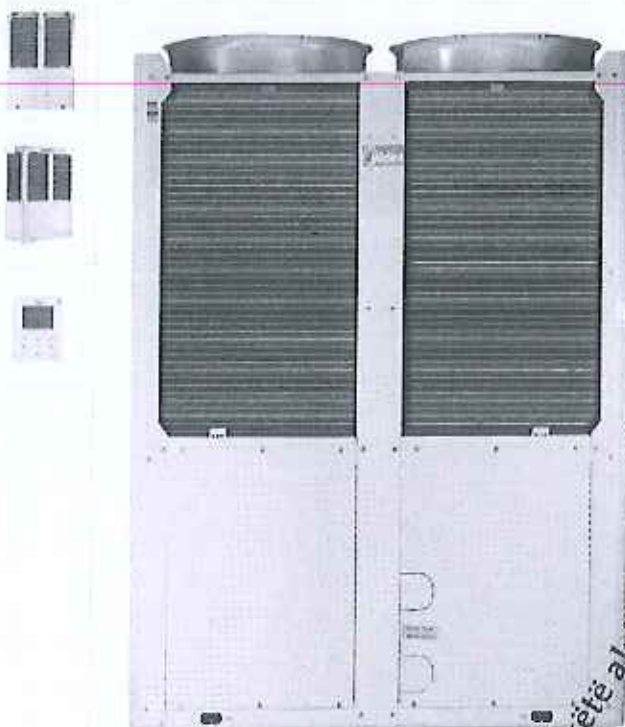

Midea Aqua Thermal MC-SU140-RN8L-B Chiller

- Series Midea Aqua Thermal
- Cooling Capacity: 130 kW
- Heating Capacity: 138 kW
- Cooling EER: 2.57
- Heating COP: 3.10
- Refrigerant: R32

Ask for price: +359 32 390 100



FIND THE NEAREST DEALER

MORE INFO

DATA SHEET

USER MANUAL

Aqua Thermal Chillers

Overview

- Refrigerant R32 75% less impact on global warming;
- DC Inverter technology allows precise consumption on real load;
- One-stop solution for heating, cooling and domestic hot water;
- Maximum water temperature up to 60°C for DHW mode;
- Minimum operation ambient temperature down to -10°C for cooling mode;
- High energy efficiency level A++ for energy saving (Water outlet temperature at 35°C);
- Space saving;
- Maximum 2240kW combination capacity;
- Maximum 256 units controlled through Modbus;

Model			MD-SUT40-RN8L-B
Power supply		V/Ph/Hz	380-415/3/50
Cooling	Capacity	kW	130
	Rated input	kW	50.5
	EER		2.57
Heating	Capacity	kW	130
	Rated input	kW	50.5
	COP		3.1
Air heat exchanger	Type		Finned tube
	Motor type		DC motor
	Output	W	1500
	Quantity		2
	Air flow	m ³ /h	50000
Water heat exchanger	Type		Plate
	Volume	L	11.1
	Water flow	m ³ /h	22.36
	Water flow range	m ³ /h	15.6 ~ 28.5
	Water pressure drop	kPa	65
Refrigerant	Type		R32
	Charge volume ¹	kg	15.5(±1.5÷4)
	Throttle type		EXV
Sound pressure level (1m) ⁵		dB(A)	73
Sound power level ⁶			92
Dimension (W x H x D)	Net dimension	mm	2220 x 2300 x 1135
	Packing dimension	mm	2250 x 2425 x 1180
Weight	Net weight	kg	670
	Gross weight	kg	690
Pipe connections		mm	DN65
Water pressure range		MPa	0.05 ~ 1.0
Water flow switch		m ³ /h	15.6
Vent Valve max working pressure		MPa	1
Safety valve pressure		MPa	0.6
Controller			KJRM-120H2/8MWK
Ambient temperature range	Cooling	°C	-10 ~ 48
	Heating	°C	-20 ~ 43
Water outlet temperature range	Cooling	°C	0 ~ 20
	Heating	°C	25 ~ 54