

ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

Sipas Nenit 109 të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Një ankesë kundër: **(Trepça SH.A.)**

Për Aktivitetin e Prokurimit Nr. i AP: **(12997 12998-22-558-1-2-1)**

Sa i përket tenderit për **(Furnizim me pompa për largimin e ujit nga Miniera)**

ANKESË

1. Identifikimi i ankuesit*

_____ EJONA

SHPK

(Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj)

_____ ZAHAQ

PEJE

(Adresa)

_____ ZAHAQ

_____ 30000

(Vendi)

_____ 049137987

(Numri Telefonit)

(Kodi postar)

(Numri i Faks-it)

_____ HYSNI

PRELVUKAJ

(Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj)

_____ info@ejona.com

(Adresa elektronike)

_____ 28.03.2022

(Data e parashtrimit të kërkesës)



(Nënshkrimi dhe gjuha)

*Ankues do të thotë një palë e interesuar për parashtrim të ankesës.

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i ankesës mund ta parashtroj ankesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse ankesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

(Emri i avokatit)

(Adresa e plotë)

(Numri i Telefonit)

(Numri i faks-it)

(Adresa elektronike)

(Data e parashtrimit të ankesës)

(Nënshkrimi dhe vula)

3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës”, “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës]:

Ky aktivitet i prokurimit ka fillu me daten 08.02.2022
Hapja e Tenderit 28.02.2022
Vendimi i AK 15.03.2022
Pezullimi i AP me dt.16.03.2022
Vendimi i AK-refuzimi ankeses 18.03.2022

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po

☐

Jo

☒

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po

☒

Jo

☐

6. Zgjidhja preliminare e mosmarrëveshjeve

A keni bërë kërkesë për rishqyrtim pranë AK lidhur me arsyet e eliminimit tuaj?

Po

☒

Jo

☐

Nëse po, ofroni detaje mbi këtë fakt dhe bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se.



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Trepça Shqiptari Aksionare
Trepça Deonitarsko Društvo / Trepça Joint Stock Company



Për: OE, "EJONA" SH.P.K., Zahaq 30000, Peja
Nga: Departamenti i Prokurimit Trepça SH.A. Mitrovicë

Përgjegje

Ndaj kërkesës tuaj për Kërkesë për Rishqyrtim për aktivitetin e prokurimit
"Furnizim me pompa për largimin e ujit nga Miniera" ST 22 021 121

Me rastin e vlerësimit të ofertave të tenderit "Furnizim me pompa për largimin e ujit nga Miniera" ST 22 021 121. Komisioni profesional me shumë kujdes ka vlerësuar të gjitha ofertat e paraqitura në tenderin në fjalë.

Komisioni i vlerësimit ka propozuar që me kontratë të shpërblehet OE, i cili ka qenë i përgjegjshëm nga aspekti teknik dhe administrativ sipas kriterit për dhënje kontrate; tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lirë.

Oferta e OE, B&D ENGINEERING SH.P.K. PRISHTINË, i ka përmbushur kërkesat teknik sipas aneksit I. Të dosjes së tenderit. Ka ofruar pompa me keto karakteristika

Pompa tip VCP 19.5-9

H=250-380m, Q=deri 6.6l/s, P=55kw.

Andaj pretendimi i juaj se ka shkelje nga aspekti teknik është i pa bazuar dhe hudhet posht.



18.03.2022
Mitrovicë

Drejtori i Prokurimit
Ramiz Rama

7. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënie të Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

AK shkele Rregullat dhe Udhezuesin Operative te Prokurimit Publik dhe ate:

20. Specifikimet Teknike

20.3 Specifikimet teknike do të përshkruajnë dhe përkufizojnë, në mënyrë jo-diskriminuese, karakteristikat e obligueshme të objektit të kontratës, siç janë cilësia, performanca, kërkesat e dizajnit, dimensionet, siguria, sigurimi i cilësisë, terminologjia, simbolet, testimi dhe metodat e testimit, paketimi, shënimi dhe etiketimit. AK do të tregojë nëse specifikimet teknike të parashtruara janë obligative apo kërkesa minimale. Përdorimi i standardeve mund të përfshijë standarde të sigurimit të cilësisë siç është cekur në Nenin 70 të LPP-së.

20.4 Specifikimet /TER do të jetë e qartë, e saktë dhe precize dhe duhet të mos paraqet kufizime të panevojshme, në mënyrë që të mos kufizohet konkurrenca. Ato duhet të përkufizohen në mënyrë që mos të krijojnë dyshime rreth natyrës së mallrave, punëve ose shërbimeve të kërkuara

*** Sipas Nenit 118 të LPP, OSHP-ja do të kthej tarifën tuaj nëse ankesa aprovohet si e bazuar. OSHP-ja mund të kërkojë një gjobë shtesë deri në 5,000 Euro në rastet kur OSHP-ja konstaton që të gjitha apo cilado nga pretendimet e parashtruara në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese.*


8. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të ankesës tuaj.

Ankesen tone per Rishqyrtim AK as fare nuk e merr parasyshe dhe pothuajse ne asnje pike nuk e shqyrton vetem jep nje pergjigjje tekstuale ne te cilen shihet qe as qe ka marre mundin me lexu kerkesen tone per Rishqyrtim.

OE i shpallur fitues prezenton pompen VCP 19-5/9 me karatketristika teknike per pikat e kerkuara dhe me vone nenvizon 2 diagrame te ndryshme. Njerin diagram e nenvizon pompen me tip VCPv dhe me poshte e nenvizon diagramin VCP (e cila as per se afermi nuk i ploteson kerkesat e dosjes se tenderit)ne te cilat kerkohen prurja 6.6 l/s dhe H=250 m. Ne katalogun qe ka prezentu spjegohet se pompat **VCP kan numer te rrotullimeve deri 1450 rr/min** dhe ne njerin diagram tregon pikat e pompes VCPv dhe tregon pikat e pompes dhe ne diagramin e dyte nenvizon e pikat e pompes ku vertet shihen qe Hmax=50 m.

Nga te dhenat qe cekem me larte OE i shpallur fitues ne diagramin qe e ka rrethu pikat e pompes maximum i japin 50 meter dhe i njeiti eshte e paqarte se si eshte shpalle fitues... Ne diagramin e pare shihet qe pompa VCP per 6 l/s ne asnje menyre nuk ju perafrohet pikave te kerkuara te punes per H=250 meter.

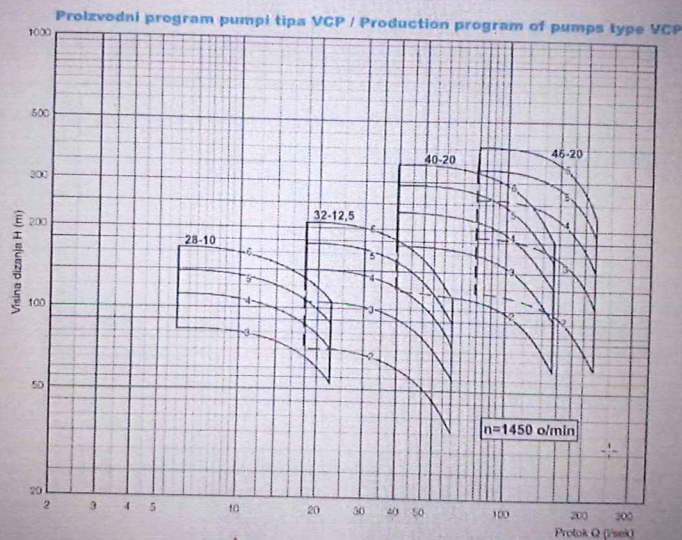

VIŠESTEPENE CENTRIFUGALNE PUMPE TIP VCP I VCPv

TEHNIČKI OPIS

PRIMENA

Pumpe tipa VCP namenjene su za transport čiste i u manjem stepenu nečiste vode, hladnih ulja, tečnih goriva i sl. Praktične su za: javne i industrijske vodovode, veštačku kišu, vatrogasne svrhe, kotlovska postrojenja i sl.

Ove pumpe mogu transportovati medij do temperature 105°C. Pumpe tipa VCPv primenjuju se za transport vruće vode do 130°C, jer imaju mogućnost hlađenja pletenice. Služe kao napojne pumpe i za transport kondenzata. Za niže temperature do 105°C isporučujemo ih u VCP izvođenju.

PODRUČJE RADA

Pumpe tipa VCP kod 1450 o/min pokrivaju područje od 5 do 210 l/s, kod manometričke visine dizanja od 60 do 400 mvs.

Pumpe tipa VCPv kod 2900 o/min pokrivaju područje od 0,5 do 36 l/s, kod manometričke visine dizanja od 35 do 600 mvs.

Područja rada za pojedine veličine i tipove prikazana su u dijagramima.

Pumpe za druge brojeve obrtaja i pumpe izvan navedenih područja izrađujemo na osnovu posebnog upita.

KONSTRUKTIVNE KARAKTERISTIKE

KUČIŠTA

Pumpe su sekcionog izvođenja tj. svako statosko kolo ugrađeno je

MULTISTAGE CENTRIFUGAL PUMPS TYPE VCP / VCPv

TECHNICAL DESCRIPTION

APPLICATION

A row of VCP pumps is arranged to suit all requirements regarding supply of clean and slightly turbid water, cold oils, liquid fuels etc. It is also serviceable at civil and industrial waterworks, artificial rain, fire-fighting purposes, for the production of delivery water plants etc. These pumps can supply medium of temperature up to 105°C. VCPv pumps are applied for hot water supply up to 130°C because packings can be cooled. They are equally adapted as feed water pumps and condensate supply pumps.

VCP design is adapted for temperatures lower than 105°C.

RANGE OF SUPPLY

VCP pumps, at the speed of 1450 r.p.m. and and 60-400 m.w.c. manometric heads, deliver 6-210 l/sec.

VCPv pumps, at the speed 2900 r.p.m. and 35-600 m.w.c. manometric heads, deliver 0,5-36 l/sec.

Range of supply for each particular type and size is shown in the respective diagrams. Pumps for other speed as well as pumps out of the mentioned range are made on the special request.

DESIGN FEATURES

CASING

Multistage centrifugal pump is of a sectional design, thus having each diffuser built into the sectional intermediate casing subunit.

BEOPUMPE

PUMPNI AGREGAT LIST TEHNIČKIH PODATAKA

List: 1 Od: 1
Poz: 1


PUMPA TIP: VCP 19-5/9


POGONSKI PODACI

1	Količina (Q)	l/sek	3,3-6,6
2	Visina (H)	m	380 -250
3	Stepen iskonsćenosti	%	40
4	Potrebna snaga na vratilu	kw	40,7
5	Vrednost NPSH	m	


DETALJI IZRADE

rubnice	Usis	21	Nazivni otvor	mm	65
		22	Nazivni pritisak	bar	16
		23	Standard	DIN	2533
		24	Položaj priрубnice	HD	
		25	Nazivni otvor	mm	50

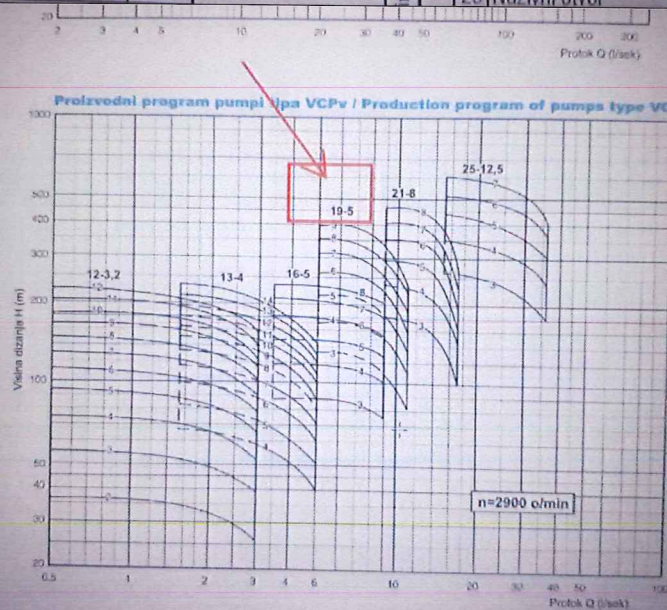

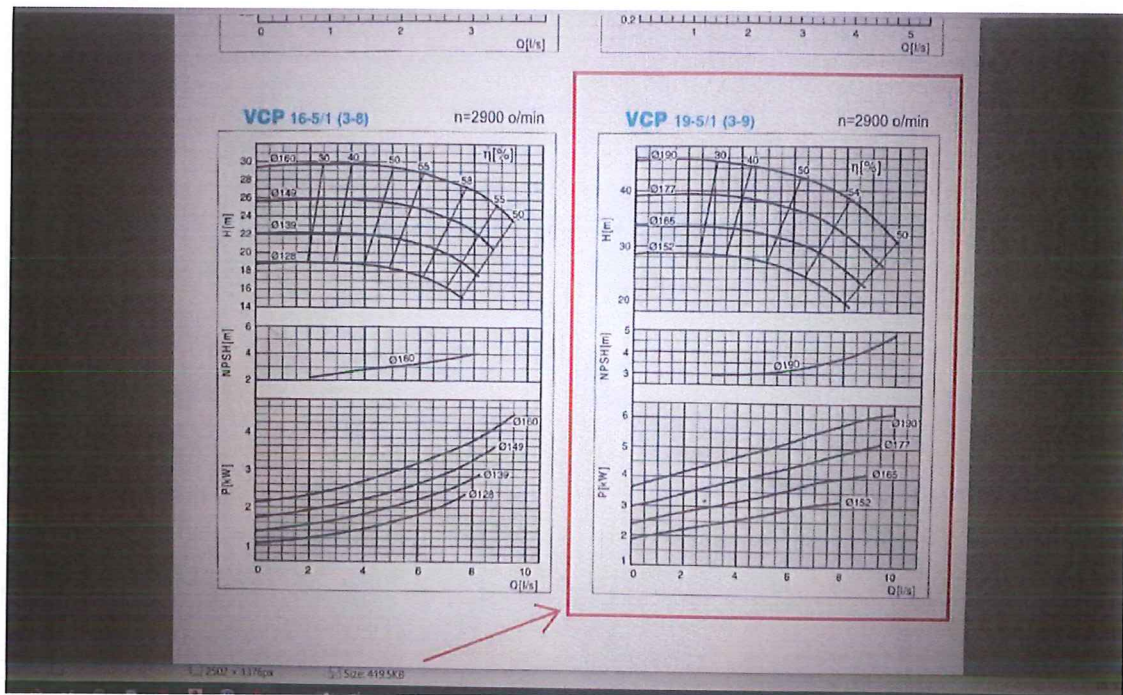

Ne vazhdim ju prezentojme pompen te cilen e kemi prezentu ne dhe e njejta i ploteson kerkesat e AK

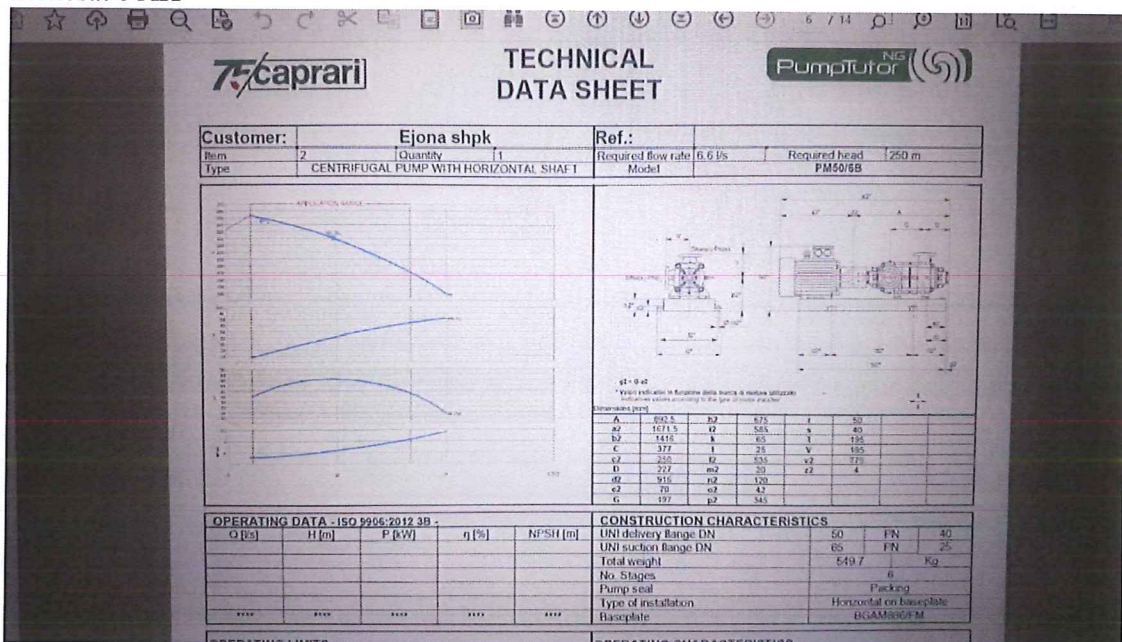

9. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar i ka shkaktuar ose kërcënohet t'i shkaktojë dëme materiale parashtresit të ankesës, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.

Mosdhenia e kesaj kontrate do te na demtonte reputacionin si kompani.

10. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura

Nëse aplikohet, bashkëngitni Ankesës dokumentet e renditura më poshtë:

- një kopje të publikimit të "Njoftimit për Kontratë" apo "Njoftimit për Konkurs të Projektimit.

- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës së tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet,
- e) bashkëngjit një kopje të vendimit të miratuar nga AK gjatë kontekstit paraprak të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në përputhje me nenin 108A të LPP-se,
- f) Dëshminë e pagesës së tarifës së ankimit në përputhje me nenin 118 të LPP-se, dhe
- g) të gjitha korrespondencat e juaja me autoritetin kontraktues duke përfshirë e-mailat si dhe çdo informatë të shkruar që ka të bëjë me këtë aktivitet prokurimi, si dhe me secilin pretendim të paraqitur në ankesë.

***Sipas Nenit 111.2 të LPP, Parashtruesi i ankesës, origjinalin e ankesës do t'ia dorëzojë OSHP-së dhe njëkohësisht një kopje do t'ia dërgojë në mënyrën më të shpejtë të mundshme Autoritetit Kontraktues.